

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER, Bedienungsanleitung für Fachpersonal

TYP 400401 (Kombispeicher)

TYP 400402 (Saisonspeicher, Jennispeicher)

TYP 400403 (Kombispeicher, Haupt- und Folgepuffer mit akt. Umladung)

| | |
|---|----|
| 1. Systembeschreibung | 3 |
| 1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung | 3 |
| 1.2 Hydraulik-Schemata (Kombispeicher) | 4 |
| 1.3 Hydraulik-Schemata (Saisonspeicher, Jennispeicher) | 5 |
| 1.4 Hydraulik-Schemata (Kombispeicher und Folgepuffer, aktive Umladung) | 5 |
| 1.4 Hydraulik-Schemata (Kombispeicher und Folgepuffer, aktive Umladung) | 6 |
| 2. Parameterbelegung | 7 |
| 2.1 Kurzliste | 7 |
| Uhrzeit/Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden..... | 7 |
| Benutzerprogramme Heizkreise | 9 |
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen..... | 10 |
| Heizkreise / Puffer | 11 |
| Warmwasserbereitung | 13 |
| Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung..... | 13 |
| Wochenprogramme..... | 14 |
| Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter | 17 |
| 2.2 Beschreibung..... | 19 |
| Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden..... | 19 |
| Benutzerprogramme Heizkreise | 21 |
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:..... | 22 |
| Einstellwerte für Heizkreis1: | 24 |
| Einstellwerte für Heizkreis2: | 25 |
| Einstellwerte für Heizkreis3 (ungemischt): | 26 |
| Externe Anforderung (Dig. Eingang 3) | 27 |
| Einstellwerte für dig. Raumthermostat | 27 |
| Einstellwerte für Puffer: | 27 |
| Warmwasserbereitung (interner Wärmetauscher): | 28 |
| Zirkulation:..... | 29 |
| Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pelletkessel:..... | 29 |
| Holzessel/Kachelofen – Solarbeladung(2):..... | 30 |
| Solarbeladung Puffer: | 31 |
| Wochenprogramme..... | 32 |
| Energieertragsmessung: | 34 |
| Sonstige Systemparameter: | 34 |
| Drehzahlregelung Ausgänge:..... | 35 |
| Sonstige Systemparameter:..... | 35 |

| | |
|---|----|
| 2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:..... | 36 |
| 2.4 Beispiel für Heizkurve:..... | 38 |
| 2.5 Statusmeldungen..... | 39 |
| 2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung | 42 |
| 2.6.1 Warmwasserbereitung (über internen Wärmetauscher): | 42 |
| 2.6.2 Zirkulation:..... | 42 |
| 2.6.3 Solarkreis: | 43 |
| 2.6.4 Heizkreise 1 / 2 (gemischt):..... | 44 |
| 2.6.4 Heizkreise 3 (ungemischt):..... | 45 |
| 2.6.5 Puffermanagement:..... | 46 |
| 2.6.6 Energieertragsmessung (EEM): | 47 |
| 2.6.7 Temperaturfühler überprüfen: | 48 |
| 2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) : | 48 |
| 2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) : | 48 |
| 2.6.10 Funkuhr überprüfen:..... | 49 |
| 2.6.11 pBus-System überprüfen:..... | 49 |
| 2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOtemp <-> PC überprüfen..... | 49 |
| 3. Installationshinweise | 50 |
| 3.1 Klemmenpläne | 50 |
| 3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau | 58 |
| 3.3 Netzzuleitung..... | 60 |
| 3.4 Temperaturfühler..... | 60 |
| 3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional) | 62 |
| 3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)..... | 62 |
| 3.7 Schaltausgänge..... | 62 |
| 3.7 Schaltausgänge..... | 63 |
| 3.8 Energieertragsmessung (optional)..... | 64 |
| 3.9 Funkuhr | 64 |
| 3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)..... | 65 |
| 4. Technische Daten | 65 |
| 4.1 Temperaturfühler/-eingänge | 65 |
| 4.2 Digital-Eingänge / Digital Input | 66 |
| 4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out..... | 66 |
| 4.4 Schaltausgänge..... | 67 |
| 4.5 Energieertragsmessung | 67 |
| 4.6 allgemeine Daten..... | 68 |

1. Systembeschreibung

1.1 Übersicht Regelmodule / technische Ausstattung

ÖKOtemp 4000

SYSTEMREGLER

TYP: 400401 (Kombispeicher)

TYP: 400402 (Saisonspeicher, Jennispeicher)

TYP: 400403 (Kombispeicher und Folgepuffer mit aktiver Umladung)

Mikroprozessorgesteuerter Systemregler für innovative Heizsysteme

Regelmodule / je nach Ausbaustufe:


- ◆ Energiemanagement durch intelligente Pufferverwaltung
- ◆ Geschichtete Pufferbeladung (TOP-Ladung) durch Kollektor mit Vario-Flow-Regelung
- ◆ Pufferladung durch Holzkessel / Kachelofen mit Vario-Flow-Regelung (Optional)
- ◆ Geschichtete Pufferladung (TOP-Ladung) nach Anforderung, z.B. durch Öl-/Gas-/Pelletkessel mit Vario-Flow-Regelung
- ◆ Bis zu 2 elektrisch gemischte Heizkreise, Aussentemperaturgeführt (Heizkreis 2 Optional)
- ◆ 1 ungemischter Heizkreis (Heizkreis3, Optional)
- ◆ gesplittete Vorlaufentnahme für Heizkreise (nur TYP 400402)
- ◆ gesplittete Rücklaufeinschichtung für Heizkreise (nur TYP 400402)
- ◆ aktive Umladung für Haupt- und Folgepuffer (nur TYP 400403)
- ◆ Mögliche Beeinflussung der Heizkreise durch Fernbedienung, Raumthermostat (Optional)
- ◆ Warmwasserbereitung durch integrierten Wärmetauscher
- ◆ Zeit- und temperaturgeführte Zirkulation
- ◆ Externe Anforderung für Pufferladung (Digitaler Eingang 3)
- ◆ Integrierte Energieertragsmessung (Optional)
- ◆ Bis zu 2 Analoge Ausgangsmodule, z. B. für Leistungsmodulation externer Geräte (Optional)

Technische Ausstattung:

- ◆ Einfaches, schnelles Bediensystem mit Handdrehrad
- ◆ helleuchtendes LED-Display
- ◆ maximal 16 Temperatureingänge
- ◆ maximal 3 digitale Eingänge (0..5V)
- ◆ maximal 2 Analoge Ausgänge (0..10V)
- ◆ maximal 16 Schaltausgänge, 230V (z.T. drehzahl geregelt)
- ◆ DC77F-Funkuhr
- ◆ p-Bus-System für den Anschluss weiterer Geräte wie Fernbedienung, Fernanzeige, Raumthermostat etc.
- ◆ PC-Schnittstelle, bzw. Daten-Auswertemöglichkeit per PC über pBus-Converter (Optional)
- ◆ Handbedienebene (Handscharter) aller Ausgänge mit den Funktionen AUTO / AUS / EIN
- ◆ Anzeige des jeweiligen Schaltzustandes mittels LED
- ◆ Robustes, feuchtigkeitsdichtes Industriegehäuse
- ◆ Separater Klemmenraum

1.2 Hydraulik-Schemata (Kombispeicher)

TYP: 400401

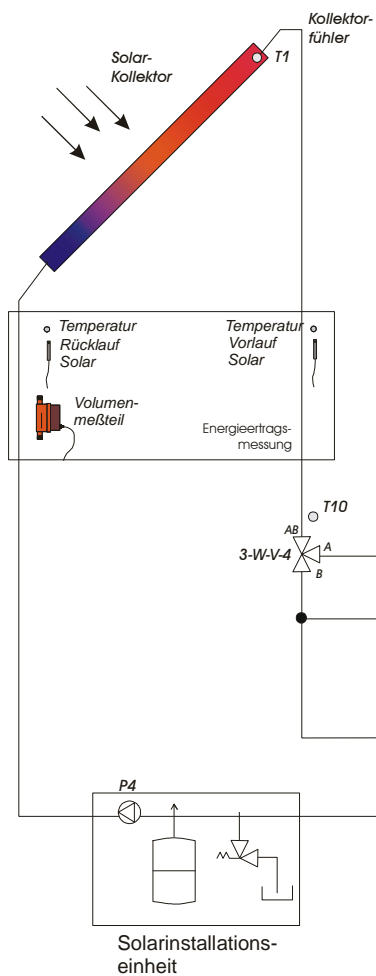


Grundregler

- Solarbelastung
- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Puffer-Energiemanagement

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (002) Heizkreis3 ungemischt
- (004) Zirkulation
- (008) Energieertragsmessung
- (009) Holzkessel/Kachelofen oder Solar2
- (128) Solar Top-Ladung

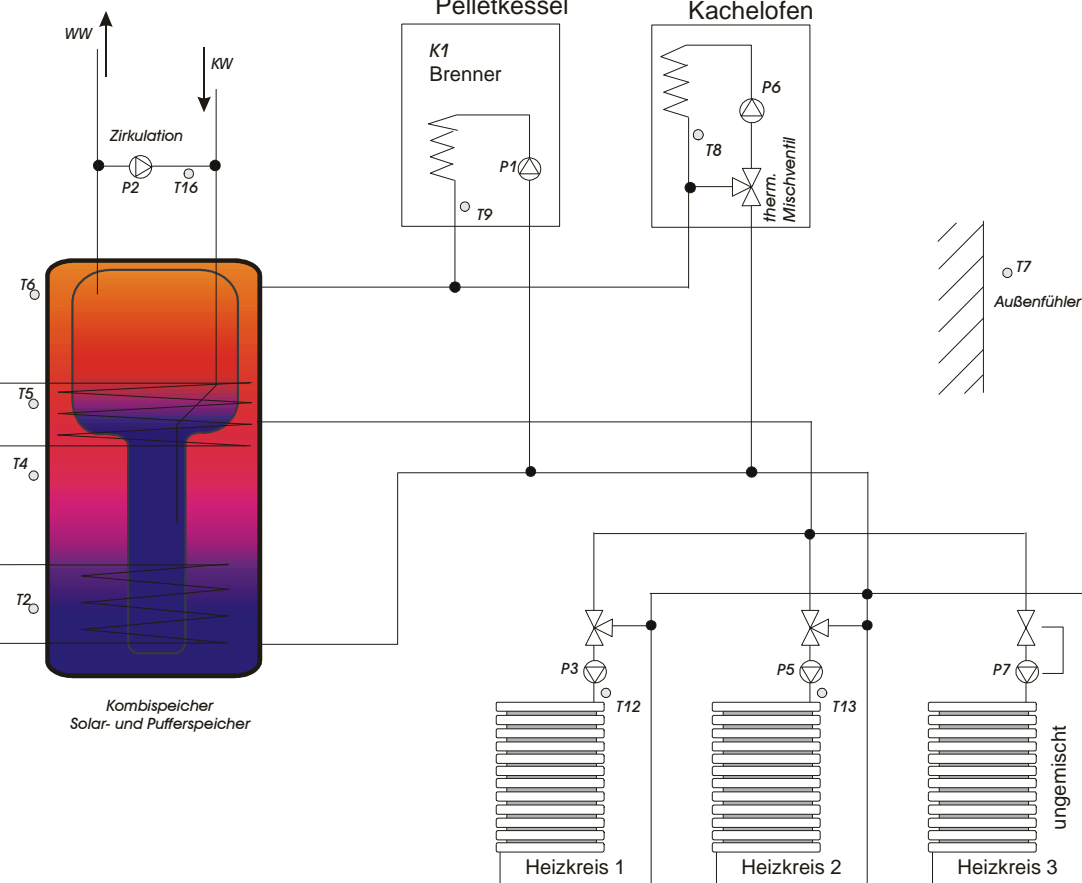

1.3 Hydraulik-Schemata (Saisonspeicher, Jennispeicher)


TYP: 400402

Grundregler

- Solarbelastung
- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Puffer-Energiemanagement

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (002) Heizkreis3 ungemischt
- (004) Zirkulation
- (008) Energieertragsmessung
- (009) Holzkessel/Kachelofen oder Solar2
- (127) Kessel Top-Ladung mit gesplittetem Vor- und Rücklauf
- (128) Solar Top-Ladung

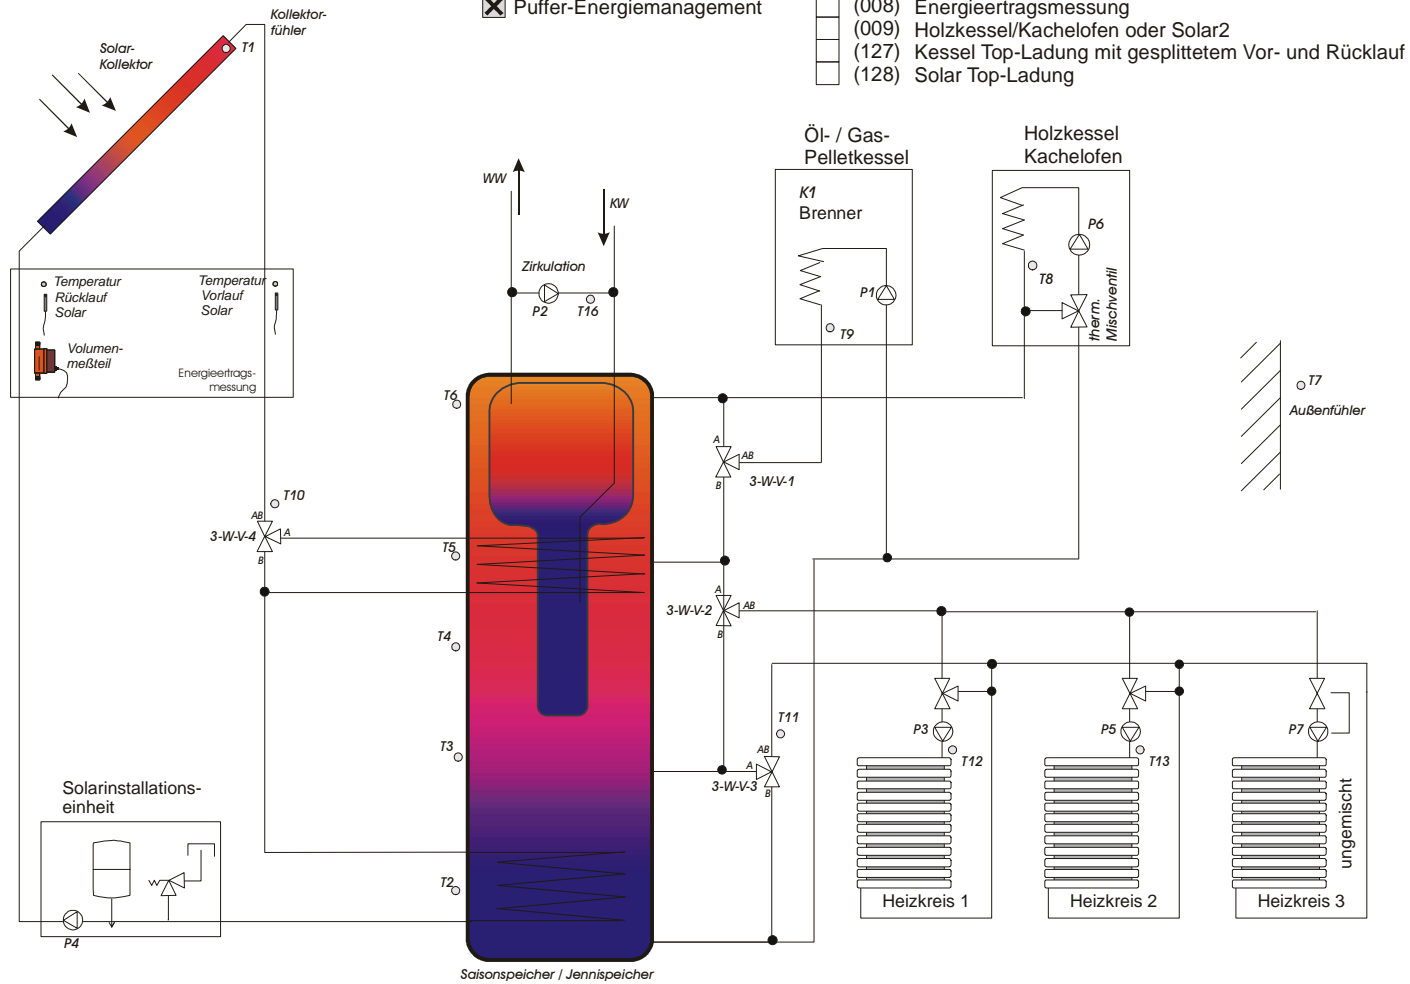

1.4 Hydraulik-Schemata (Kombispeicher und Folgepuffer, aktive Umladung)


TYP: 400403

Grundregler

- Solarbeladung
- Öl/Gas/Pelletkessel
- Heizkreis1
- Puffer-Energiemanagement

Optionen

- (001) Heizkreis2
- (002) Heizkreis3 ungemischt
- (004) Zirkulation
- (008) Energieertragsmessung
- (009) Holzkessel/Kachelofen oder Solar2
- (128) Solar Top-Ladung
- (129) Kessel Top-Ladung und Folgepuffer

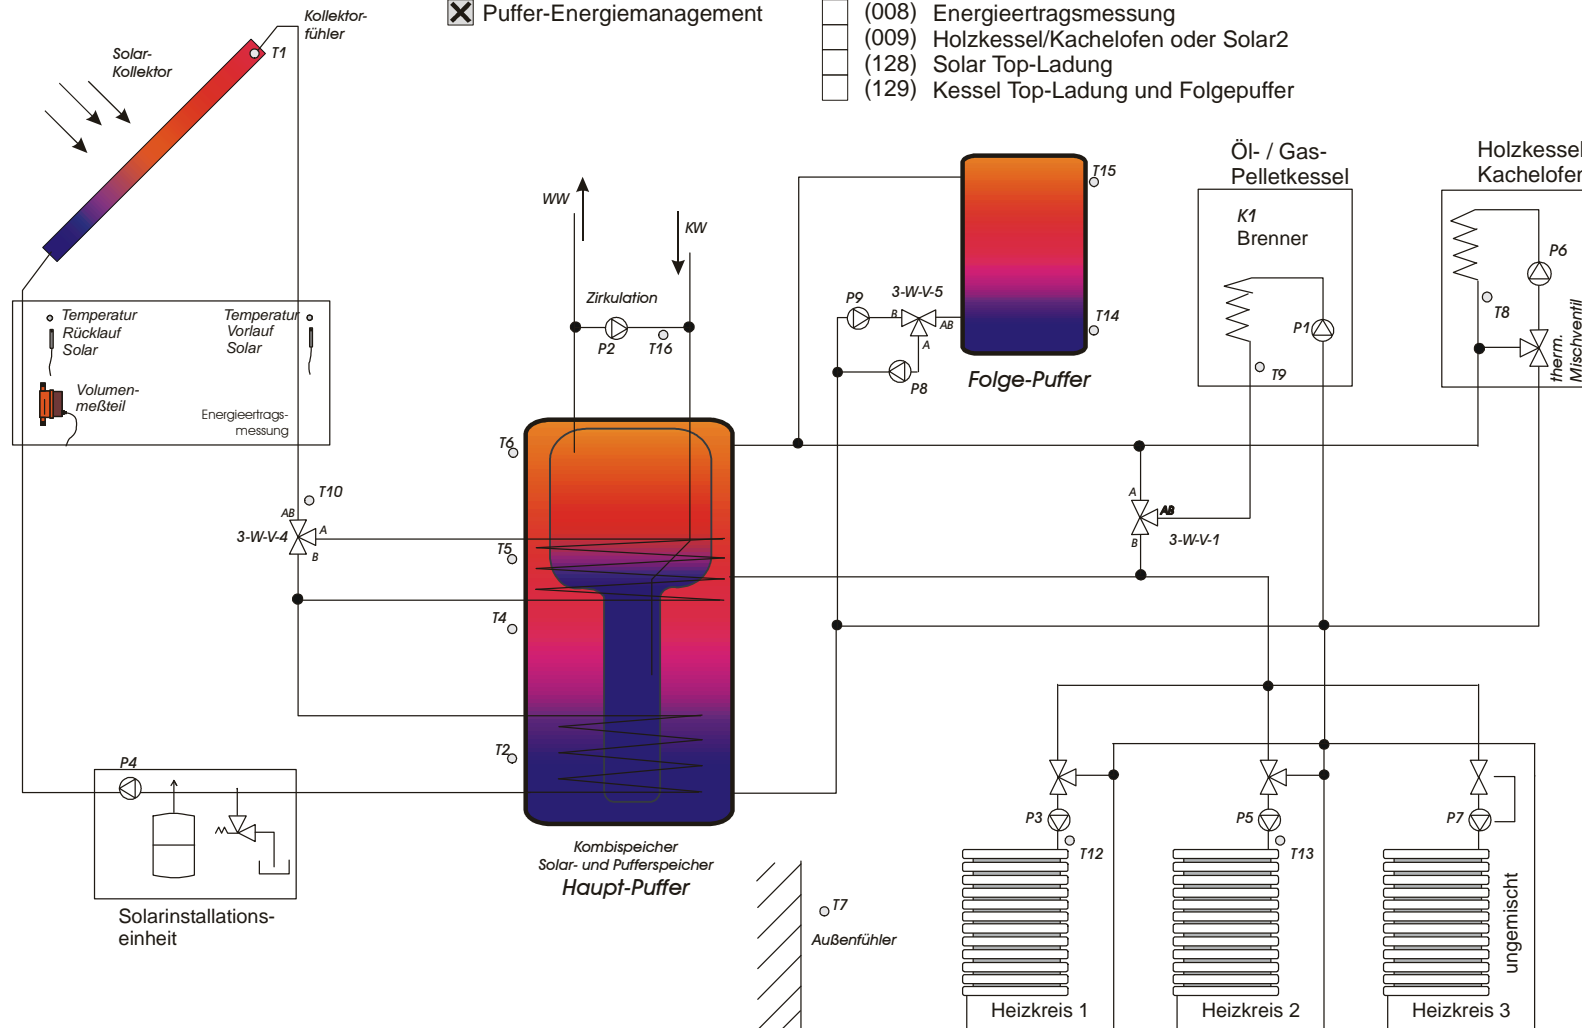

2. Parameterbelegung

2.1 Kurzliste

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | |
|--|---|----------------|-----------------|-------|
| Uhrzeit/Temperaturen / Meßwerte / Statusmeldungen / Betriebsstunden | | | | |
| 00 | Uhrzeit | E ₀ | 00:00 - 23:59 | Uhr |
| 01 | Kollektor | A | 0.0 -> 160.0 | °C |
| 02 | (Haupt-)Puffer (unten) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 03 | (Haupt-)Puffer (mitte / unten) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 04 | (Haupt-)Puffer (mitte) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 05 | (Haupt-)Puffer (mitte / oben) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 06 | (Haupt-)Puffer (oben) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 07 | Außentemperatur | A | -30.0 -> 50.0 | °C |
| 08 | Holzessel | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 09 | Kesselfühler, Öl-/Gas-/Pelletkessel | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 10 | Vorlauf Solar | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 11 | Rücklauf Heizkreise | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 12 | Vorlauf Heizkreis1 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 13 | Vorlauf Heizkreis2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 14 | Folge-Puffer (unten) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 15 | Folge-Puffer (oben) | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 16 | Zirkulation | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 17 | Anforderung (0 = Aus, 1 = WW, 2 = HK's) | A | 0.0 / 1.0 / 2.0 | |
| 18 | Sollwert Puffermanagement WW | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 19 | Sollwert Puffermanagement HK1/2/3 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 20 | Vorlauf Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 21 | Rücklauf Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 22 | Differenztemperatur | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 23 | Durchfluß Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 50.0 | L/min |
| 24 | Leistung Energieertragsmessung | A | 0.0 -> 99.0 | kW |
| 25 | Tagesertrag Energieertragsmessung | E ₀ | 0.0 -> 999.0 | kWh |
| 26 | Gesamtertrag Energieertragsmessung | E ₀ | 0.0 -> 99.0 | MWh |
| 28 | Analog-Out1 | A | 000 - 100 | % |
| 29 | Analog-Out2 | A | 000 - 100 | % |
| 31 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis1 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 32 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis2 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 33 | Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis3 | A | 0.0 -> 130.0 | °C |
| 36 | Offset Heizkreis 1 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |
| 37 | Offset Heizkreis 2 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |
| 38 | Offset Heizkreis 3 | A | -25.0 -> +25.0 | °C |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich |
|-----|--|------------------|----------------------|
| 40 | Statusmeldung Solar | A | |
| 41 | Statusmeldung Holzkessel | A | |
| 42 | Statusmeldung Öl/Gas/Pelletkessel | A | |
| 43a | Statusmeldung Rücklaufeinschichtung HK's | A | (nur bei TYP 400402) |
| 43b | Statusmeldung Puffer-Umladung | A | (nur bei TYP 400403) |
| 44 | Statusmeldung Vorlaufentnahme HK's | A | (nur bei TYP 400402) |
| 45 | Statusmeldung Zirkulation | A | |
| 46 | Statusmeldung Heizkreis 1 | A | |
| 47 | Statusmeldung Heizkreis 2 | A | |
| 48 | Statusmeldung Heizkreis 3 | A | |
| 49 | Statusmeldung Energieertragsmessung | A | |
| 50 | Statusmeldung Kommunikation Empf. | A | |
| 61 | Betriebsstunden A1 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 62 | Betriebsstunden A2 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 63 | Betriebsstunden A3 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 64 | Betriebsstunden A4 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 65 | Betriebsstunden A5 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 66 | Betriebsstunden A6 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 67 | Betriebsstunden A7 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 68 | Betriebsstunden A8 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 69 | Betriebsstunden A9 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 70 | Betriebsstunden A10 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 71 | Betriebsstunden A11 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 72 | Betriebsstunden A12 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 73 | Betriebsstunden A13 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 74 | Betriebsstunden A14 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 75 | Betriebsstunden A15 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 76 | Betriebsstunden A16 | A/E ₀ | -> 0000 Std |
| 77 | Anzahl Kesselanforderungen | A/E ₀ | -> 0000 Stück |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Benutzerprogramme Heizkreise

| | | | | |
|----|--|----------------|---|--------------|
| 81 | Sommer/Winterschaltg.(T7/HK1) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E ₀ | 0.0 -> 25.0 °C | (18.0) |
| 82 | Sommer/Winterschaltg.(T7HK2) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E ₀ | 0.0 -> 25.0 °C | (0.0) |
| 83 | Sommer/Winterschaltg.(T7/HK3) (0.0=HK immer aus, 1.0=nur Frostschutz, 2.0=nur Überschuß, 3=HK immer an, 4.0...25.0=Schwellwert) | E ₀ | 0.0 -> 25.0 °C | (0.0) |
| 86 | Partyschaltung Heizkreis 1 | E ₀ | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 87 | Partyschaltung Heizkreis 2 | E ₀ | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 88 | Partyschaltung Heizkreis 3 | E ₀ | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Auto)-(Tag)-(Nacht) 3.0 - 4.0 (temp. Tag) - (temp. Nacht) | (0.0) |
| 91 | Tageskorrektur Heizkreis 1 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 92 | Tageskorrektur Heizkreis 2 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 93 | Tageskorrektur Heizkreis 3 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 96 | Nachtkorrektur Heizkreis 1 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 97 | Nachtkorrektur Heizkreis 2 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |
| 98 | Nachtkorrektur Heizkreis 3 | E ₀ | -5.0 -> +5.0 °C | (0.0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|--|--|----------------|--|------------------|
| Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen | | | | |
| 101 | Urlaubsprogramm Heizkreis1 | E ₀ | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 102 | Urlaubsprogramm Heizkreis2 | E ₀ | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 103 | Urlaubsprogramm Heizkreis3 | E ₀ | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 104 | Urlaubsprogramm Warmwasser / Zirkulation | E ₀ | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | (0.0) |
| 110 | Urlaubspr. HK1, Start TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 111 | Urlaubspr. HK1, Start MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 112 | Urlaubspr. HK1, Stop TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 113 | Urlaubspr. HK1, Stop MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 114 | Urlaubspr. HK2, Start TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 115 | Urlaubspr. HK2, Start MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 116 | Urlaubspr. HK2, Stop TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 117 | Urlaubspr. HK2, Stop MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 118 | Urlaubspr. HK3, Start TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 119 | Urlaubspr. HK3, Start MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 120 | Urlaubspr. HK3, Stop TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 121 | Urlaubspr. HK3, Stop MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 122 | Urlaubspr. WW / Zirk, Start TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 123 | Urlaubspr. WW / Zirk, Start MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 124 | Urlaubspr. WW / Zirk, Stop TAG | E ₀ | 00 - 31 | (0) |
| 125 | Urlaubspr. WW / Zirk, Stop MONAT | E ₀ | 00 - 12 | (0) |
| 135 | Zeitsteuerung Warmwasser | E ₀ | 0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr) | (1.0) |
| 137 | Zeitsteuerung Zirkulation | E ₀ | 0.0 - 1.0 - 4.0 (Aus) - (Aktiv) - (Sperr) | (1.0) |
| 138 | Zeitsteuerung Kesselanforderung | E ₀ | 0.0 / 1.0 (Aus) / (nur HK) 2.0 / 3.0 (nur WW) / (WW+HK) | (0.0) |
| 145 | Wochen-TAG-Nr. | E ₀ | 0.0 -> 7.0 | |
| 146 | Monats-TAG-Nr. | E ₀ | 0.0 -> 31.0 | |
| 147 | MONAT | E ₀ | 0.0 -> 12.0 | |
| 148 | JAHR | E ₀ | 0.0 -> 99.0 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Heizkreise / Puffer**Heizkreis 1 (T12, P5, Mischer 1)**

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------|-------------------|
| 150 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK1 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (40.0) |
| 151 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK1 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (60.0) |
| 152 | Absenkung, HK1 | E ₁ | -20.0 -> 0.0 | °C (-5.0) |
| 153 | Hysterese (Vorlauftemp.), HK1 | E ₁ | 2.0 -> 30.0 | °C (4.0) |
| 154 | Messrate (Vorlauftemp.), HK1 | E ₁ | 5.0 -> 30.0 | sek. (10.0) |
| 155 | Absenken | E ₁ | 1.0 | |
| | Abschalten mit Frostschutz (Abhängig von P158) | | 2.0 | |
| | Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur, sonst Absenken | | 3.0 | (1.0) |
| 156 | T5aus, HK-Pumpe / HK1 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (20.0) |
| 157 | Frostschutztemperatur HK1 | E ₁ | 0.0 -> 30.0 | °C (1.0) |
| 158 | Frostschutzfunktion, HK1 | E ₂ | 0.0 / 1.0 | (0.0) |
| | | | (0.0=An / 1.0 = Aus) | |

Heizkreis 2 (T13, P7, Mischer 2)

| | | | | |
|-----|---|----------------|----------------------|-------------------|
| 160 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK2 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (40.0) |
| 161 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK2 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (60.0) |
| 162 | Absenkung, HK2 | E ₁ | -20.0 -> 0.0 | °C (-5.0) |
| 163 | Hysterese (Vorlauftemp.), HK2 | E ₁ | 2.0 -> 30.0 | °C (4.0) |
| 164 | Messrate (Vorlauftemp.), HK2 | E ₁ | 5.0 -> 30.0 | sek. (10.0) |
| 165 | Absenken | E ₁ | 1.0 | |
| | Abschalten mit Frostschutz (Abhängig von P168) | | 2.0 | |
| | Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur, sonst Absenken | | 3.0 | (1.0) |
| 166 | T5aus, HK-Pumpe / HK2 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (20.0) |
| 167 | Frostschutztemperatur HK2 | E ₁ | 0.0 -> 30.0 | °C (1.0) |
| 168 | Frostschutzfunktion, HK2 | E ₂ | 0.0 / 1.0 | (0.0) |
| | | | (0.0=An / 1.0 = Aus) | |

Heizkreis 3 (P7, ungemischt)

| | | | | |
|-----|--|----------------|----------------------|-----------------|
| 170 | Heizkurvenpunkt 1 (+15°C), HK3 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (40.0) |
| 171 | Heizkurvenpunkt 2 (-15°C), HK3 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (60.0) |
| 175 | Abschalten /Abschalten oberhalb. Frostschutz, HK3 (Abhängig von P178) | E ₁ | 2.0 / 3.0 | (2.0) |
| 176 | T5aus, HK-Pumpe / HK3 | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (20.0) |
| 177 | Frostschutztemperatur, HK3 | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | °C (1.0) |
| 178 | Frostschutzfunktion, HK3 | E ₂ | 0.0 / 1.0 | (0.0) |
| | | | (0.0=An / 1.0 = Aus) | |

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3):

| | | | | |
|-----|--|----------------|--------------|----------------|
| 180 | Anforderungstemperatur (0.0 = ext. Anforderung aus, > 0.0 Anforderungstemperatur an Puffer über Dig. Eingang 3) | E ₃ | 0.0 -> 100.0 | °C (0.0) |
|-----|--|----------------|--------------|----------------|

Digitaler Raumthermostat:

| | | | | |
|-----|--|----------------|-------------|----------------|
| 181 | Modus / Faktor für Heizkreis1 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis1 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis1 aus) | E ₁ | 0.0 -> 10.0 | °C (0.0) |
| 182 | Modus / Faktor für Heizkreis2 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis2 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis2 aus) | E ₁ | 0.0 -> 10.0 | °C (0.0) |
| 183 | Modus / Faktor für Heizkreis3 (0.0=Raumthermostat aus, 0.1=Dig. Eingang gebrückt-> Heizkreis3 aus, 0.2=Dig. Eingang offen -> Heizkreis3 aus) | E ₁ | 0.0 -> 10.0 | °C (0.0) |

Einstellwerte für Puffer:

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|--|----|--------|-------|
| 190 | T2max (Puffer unten), Überschussfunktion | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C | (75.0) | |
| 191 | Tsoll1, HK1, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0°C = Überschussfunktion an, Sollwert) | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C | (10.0) | |
| 192 | Tsoll2, HK2, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0°C = Überschussfunktion an, Sollwert) | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C | (10.0) | |
| 193 | HK3, Überschussfunktion (10.0=Überschussfunktion aus, >10.0 = Überschussfunktion an) | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | | (10.0) | |
| 195 | Überschussfunktion über Zirkulation | E ₁ | 0.0 - 1.0 - 2.0 (Aus) - (min.) - (max.) | | (0.0) | |
| 197 | Pufferüberhöhung Heizkreis-Bevorratung ΔT (T _{6min} - T _{HKsoll}), HK's | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | °C | (0.0) | |
| 198 | Vorrang für Warmwassernachladung | E ₁ | 0.0 - 1.0 (Aus) (Aktiv) | | (0.0) | |

Einstellwerte für Puffer-Umladung (nur bei TYP 400403):

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|----|--------|-------|
| 200 | Einschalttemperatur T4max Umladung Hauptpuffer -> Folgepuffer | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C | (55.0) | |
| 201 | Überhöhung für Anforderung Warmwasser Umladung Folgepuffer -> Hauptpuffer | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | °C | (5.0) | |
| 202 | Überhöhung für Anforderung Heizkreise Umladung Folgepuffer -> Hauptpuffer | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | °C | (5.0) | |
| 203 | DTx, Einschalt Differenz (T15-T4) Umladung Puffer Folgepuffer -> Hauptpuffer | E ₁ | 1.0 -> 25.0 | °C | (2.0) | |

Allgemeine Einstellwerte :

| | | | | | | |
|-----|---|----------------|------------------------------|--|-------|-------|
| 210 | Schichtlademodul Solarkreis Ventilstellung stromlos (AB -> B) | E ₂ | 0.0 - 1.0 (mitte) (oben) | | (0.0) | |
| 211 | Schichtlademodul Vorlauf HKR Ventilstellung stromlos (AB -> B) | E ₂ | 0.0 - 1.0 (unten) (mitte) | | (0.0) | |
| 212 | Schichtlademodul Rücklauf HKR Ventilstellung stromlos (AB -> B) | E ₂ | 0.0 - 1.0 (unten) (mitte) | | (0.0) | |
| 213 | Schichtlademodul TOP-Ladung Kessel Ventilstellung stromlos (AB -> B) | E ₂ | 0.0 - 1.0 (unten) (mitte) | | (0.0) | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Warmwasserbereitung

Warmwasserbereitung (über integrierten Wärmetauscher): (T6, T5, Pumpe P1)

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 216 | T6soll, Solltemperatur Warmwasser | E ₀ | 10.0 -> 90.0 | °C (48.0) |
| 217 | Hysterese zu T6soll, WW | E ₀ | 1.0 -> 25.0 | °C (3.0) |

Zirkulation:

(T16, Pumpe P2)

| | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------|--------------|-----------------|
| 230 | T16ein, Zirkulations-Pumpe ein | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (35.0) |
| 231 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 | E ₁ | 1.0 -> 25.0 | °C (5.0) |

Öl/Gas/Pellet/Holzessel - Solarbeladung

Kesselanforderung / Kesselkreis, z.B. Öl-/Gas-/Pelletkessel – Wärmepumpe - Holzessel: (T9, T2, T4, T5, T6, Pumpe P1, Kesselanforderung K1)

| | | | | |
|-----|---|----------------|---|-----------------|
| 238 | (max.) Nachlaufzeit Pumpe | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | min (5.0) |
| 239 | Vorlaufzeit Pumpe / Vorlaufzeit Kontakt | E ₁ | 0.0 -> 25.0 | min (3.0) |
| 240 | Regelcharakteristik Kesselkreis/Kesselkreispumpe | E ₁ | 1.0 - 5.0 | (1.0) |
| | | | 1.0 = ohne Minimaldurchfluss (dT) | |
| | | | 2.0 = ohne Minimaldurchfluss (dT und Zeit) | |
| | | | 3.0 = Vor-/Nachlaufzeit Pumpe | |
| | | | 4.0 = Vorlaufzeit Kontakt, Nachlaufzeit Pumpe | |
| | | | 5.0 = Holzessel (T9-T2) | |
| 241 | T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe (P1) | E ₁ | 10.0-> 90.0 | °C (10.0) |
| 242 | DTx, Einschalttdifferenz (T9-T4 bzw. HK _{soll}) | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (4.0) |
| 243 | T9max, Sicherheitsabschaltung | E ₁ | 10.0-> 90.0 | °C (80.0) |

Holzessel/Kachelofen – Solarbeladung (2): (T8, T2, Pumpe P6)

| | | | | |
|-----|--|----------------|-----------------------------|-----------------|
| 245 | T8ein, Einschaltsschwelle Pumpe (P6) | E ₁ | 10.0-> 90.0 | °C (60.0) |
| 246 | DTx, Einschalttdifferenz (T8-T2/T4) siehe P248 | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (4.0) |
| 247 | T2max, max. Beladetemperatur Puffer | E ₁ | 10.0-> 90.0 | °C (85.0) |
| 248 | Referenztemperatur für P246 | E ₁ | 0.0 - 1.0 | (0.0) |
| | | | (T2) (T4) | |
| 249 | Regelcharakteristik Holzessel / Solarbeladung | E ₁ | 0.0 - 1.0 | (0.0) |
| | | | (Holzessel) (Solarbeladung) | |

Solarbeladung Puffer (T1, T2, Pumpe P4)

| | | | | |
|-----|---|----------------|--------------|------------------|
| 250 | DTxE, Einschalttdifferenz (T1-T2) | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (10.0) |
| 251 | DTxA, Ausschalttdifferenz (T1-T2) | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (5.0) |
| 252 | T2max, max. Beladetemperatur Puffer | E ₁ | 10.0 -> 90 | °C (85.0) |
| 253 | T1max, max. Temperatur Kollektor | E ₁ | 10.0 -> 160 | °C (140.0) |
| 254 | DTxE, Einschalttdifferenz TOP-Ladung (T10-T5) | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (5.0) |
| 255 | DTxA, Ausschalttdifferenz TOP-Ladung (T10-T5) | E ₁ | 2.0 -> 25.0 | °C (2.0) |
| 256 | T10soll, Zieltemperatur Kollektorkreis | E ₁ | 10.0 -> 90 | °C (45.0) |
| 257 | T5soll, Zieltemperatur Puffer | E ₁ | 10.0 -> 90 | °C (10.0) |
| 258 | T5max, max. Beladetemperatur Puffer oben | E ₁ | 10.0 -> 90.0 | °C (50.0) |
| 259 | Kurzlauf Kollektor (0 = Kurzlauf aus, 10 = Kurzlauf schwach, 100 = Kurzlauf stark) | E ₁ | 0 -> 100 | Sek. (0) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Wochenprogramme

Wochenprogramm für Heizkreis1:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 270 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 271 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 272 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 273 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 274 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 275 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 276 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 277 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 278 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 279 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 280 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 281 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 282 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 283 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 284 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 285 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 286 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 287 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm für Heizkreis2:

Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgesenkt oder abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 290 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 291 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 292 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 293 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 294 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 295 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 296 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 297 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 298 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 299 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 300 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 301 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 302 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 303 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 304 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 305 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 306 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 307 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|-----|-----------|------|---------|------------------|
|-----|-----------|------|---------|------------------|

Wochenprogramm für Heizkreis3**Beginn x = Beginn des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)****Ende x = Ende des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb)**

In den Zeiten ausserhalb des Normal-Betriebes (=TAG-Betrieb) wird der Heizkreis abgeschaltet (=NACHT-Betrieb)

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 310 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (5°) |
| 311 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 312 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 313 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 314 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 315 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 316 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 317 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 318 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 319 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 320 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 321 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|-------------|
| 322 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 323 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23°) |
| 324 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 325 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 326 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 327 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Wochenprogramm Warmwasserbereitung (über internen Wärmetauscher)**Beginn x = Beginn der Freigabe für Warmwasserbereitung****Ende x = Ende der Freigabe für Warmwasserbereitung**In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Warmwasserbereitung¹ gesperrt

Siehe auch Parameter Nr. 135

Schaltuhr für Montag - Freitag

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 350 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6°) |
| 351 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 352 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 353 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 354 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 355 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Samstag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 356 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 357 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 358 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 359 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 360 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 361 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

Schaltuhr für Sonntag:

| | | | | |
|-----|----------|----------------|---------------|---------------------------|
| 362 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (7°) |
| 363 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ⁵ °) |
| 364 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 365 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 366 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 367 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|--|-----------|----------------|---------------|---------------------------|
| Wochenprogramm Zirkulation | | | | |
| Beginn x = Beginn der Freigabe für die Zirkulation | | | | |
| Ende x = Ende der Freigabe für die Zirkulation | | | | |
| In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Zirkulation gesperrt | | | | |
| Siehe auch Parameter Nr. 137 | | | | |
| Schaltuhr für Montag - Freitag | | | | |
| 390 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (5 ^{5°}) |
| 391 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (22 ^{0°}) |
| 392 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 393 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 394 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 395 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| Schaltuhr für Samstag: | | | | |
| 396 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6 ^{5°}) |
| 397 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (22 ^{0°}) |
| 398 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 399 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 400 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 401 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| Schaltuhr für Sonntag: | | | | |
| 402 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (6 ^{5°}) |
| 403 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (22 ^{0°}) |
| 404 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 405 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 406 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 407 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| Wochenprogramm für Kesselanforderung, z.B. Öl-/Gas-/Pelletkessel: | | | | |
| Beginn x = Beginn der Freigabe für die Kesselanforderung | | | | |
| Ende x = Ende der Freigabe für die Kesselanforderung | | | | |
| In den Zeiten ausserhalb der Freigabe ist die Kesselanforderung für die jeweilige Funktion gesperrt (WW bzw. HK's) | | | | |
| Siehe auch Parameter Nr. 138 | | | | |
| Schaltuhr für Montag - Freitag | | | | |
| 410 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (00 ^{0°}) |
| 411 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (10 ^{0°}) |
| 412 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (16 ^{0°}) |
| 413 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5°}) |
| 414 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 415 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| Schaltuhr für Samstag: | | | | |
| 416 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (00 ^{0°}) |
| 417 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (10 ^{0°}) |
| 418 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (16 ^{0°}) |
| 419 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5°}) |
| 420 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 421 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| Schaltuhr für Sonntag: | | | | |
| 422 | Beginn 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (00 ^{0°}) |
| 423 | Ende 1 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (10 ^{0°}) |
| 424 | Beginn 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (16 ^{0°}) |
| 425 | Ende 2 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | (23 ^{5°}) |
| 426 | Beginn 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |
| 427 | Ende 3 | E ₀ | 00:00 - 23:59 | |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|---|--------------------------------------|----------------|---|------------------------|
| Energieertragsmessung / Sonstige Systemparameter | | | | |
| Energieertragsmessung | | | | |
| 460 | Volumenanteil Frostschutz | E ₁ | 0 – 60 % | (35) |
| 461 | Frostschutzart | E ₁ | 1 – 3 (1=Antifrogen N, 2=Tyfocor L, 3=Antifrogen L, Gelbin DC924L) | (3) |
| 462 | Volumenmeßteil | E ₁ | 0 / 1 (0 = 2,5m ³ /h / 1 = 0,6m ³ /h) | (0) (0=Standard) |
| Sonstige Systemparameter | | | | |
| 476 | Funkuhr inaktiv / aktiv | E ₃ | 0.0 - 1.0 (inaktiv) (aktiv) | (1.0) |
| 477 | Reset Parameter auf Werkseinstellung | E ₀ | 0.0 - 1.0 (Reset) | (0.0) |
| 478 | Raster für Aufzeichnung Datensatz | E ₁ | 000 – 100 sek | (80) |

| Nr. | Parameter | Mod. | Bereich | (Voreinstellung) |
|----------------------------------|---------------------------|----------------|---|------------------|
| Drehzahlregelung Ausgänge | | | | |
| 492 | minimale Drehzahl A2 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 493 | minimale Drehzahl A3 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 494 | minimale Drehzahl A4 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 495 | minimale Drehzahl A5 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 496 | minimale Drehzahl A6 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 497 | minimale Drehzahl A7 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 498 | minimale Drehzahl A8 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 499 | minimale Drehzahl A9 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 500 | minimale Drehzahl A10 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 501 | minimale Drehzahl A11 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 502 | minimale Drehzahl A12 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 503 | minimale Drehzahl A13 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 504 | minimale Drehzahl A14 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 505 | minimale Drehzahl A15 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 506 | minimale Drehzahl A16 | E ₂ | 000 - 100 | % (30) |
| 512 | maximale Drehzahl A2 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 513 | maximale Drehzahl A3 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 514 | maximale Drehzahl A4 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 515 | maximale Drehzahl A5 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 516 | maximale Drehzahl A6 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 517 | maximale Drehzahl A7 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 518 | maximale Drehzahl A8 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 519 | maximale Drehzahl A9 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 520 | maximale Drehzahl A10 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 521 | maximale Drehzahl A11 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 522 | maximale Drehzahl A12 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 523 | maximale Drehzahl A13 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 524 | maximale Drehzahl A14 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 525 | maximale Drehzahl A15 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 526 | maximale Drehzahl A16 | E ₂ | 000 - 100 | % (100) |
| 532 | Hub / Drehzahlbereich A2 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 533 | Hub / Drehzahlbereich A3 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 534 | Hub / Drehzahlbereich A4 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 535 | Hub / Drehzahlbereich A5 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 536 | Hub / Drehzahlbereich A6 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 537 | Hub / Drehzahlbereich A7 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 538 | Hub / Drehzahlbereich A8 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 539 | Hub / Drehzahlbereich A9 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 540 | Hub / Drehzahlbereich A10 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 541 | Hub / Drehzahlbereich A11 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 542 | Hub / Drehzahlbereich A12 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 543 | Hub / Drehzahlbereich A13 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 544 | Hub / Drehzahlbereich A14 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 545 | Hub / Drehzahlbereich A15 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| 546 | Hub / Drehzahlbereich A16 | E ₂ | 000 - 100 | (10) |
| Sonstige Systemparameter | | | | |
| 549 | Service-Programm | E ₂ | 001 - 047 | (0) |
| | | | x = Ausgang x mit minimaler Drehzahl ansteuern | |
| | | | x+20 = Ausgang x mit maximaler Drehzahl ansteuern | |
| | | | 40,41,42 = Analog Out1: min, med, max | |
| | | | 45,46,47 = Analog Out2: min, med, max | |
| 550 | Ebenen-CODE | E ₀ | 0 - 3 | (0) |
| | | | 0 = Benutzer, 1 = Fachmann | |
| | | | 2 = Systembetreuer, 3 = Hersteller | |

2. Parameterbelegung

2.2 Beschreibung

Uhrzeit / Temperaturen / Meßwerte / Betriebsstunden

| Nr. | Beschreibung |
|--------|--|
| 00 | <p>Uhrzeit Der Systemregler verfügt über einen Anschluss für das Funkuhrmodul und eine interne quartzgesteuerte Systemuhr. Durch die Synchronisation der beiden Uhrmodule wird eine genaue Systemzeit erreicht. Bei korrektem Empfang des Funksignales stellt sich die Uhrzeit automatisch nach der ausgesendeten Zeit. Dies geschieht mehrmals pro Stunde. Bei korrektem Funkuhrempfang erscheint auf dem 3stelligen linken Display (Parameter) rechts unten ein Leuchtpunkt. Ansonsten können Sie die Uhr jederzeit von Hand auf die gewünschte Zeit einstellen.</p> |
| 01..16 | <p>Temperaturwerte T1...T16 Parameter-Nr. 001 = Temperatur T1 Parameter-Nr. 016 =Temperatur T16 Hier können Sie den jeweilig gewählten Temperaturwert in °C im Display ablesen.</p> |
| 17 | <p>Anforderung Puffermanagement Hier können Sie ablesen, welche Anforderung das Puffermanagement an den Kessel weitergibt: 0 = Keine Anforderung 1 = Anforderung durch Warmwasser 2 = Anforderung durch Heizkreis(e)</p> |
| 18 | <p>Sollwert Puffermanagement WW Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Warmwasserbereitung im Puffer</p> |
| 19 | <p>Sollwert Puffermanagement HK1/2/3 Hier können Sie die gewünschte Puffer-Solltemperatur ablesen. Sie bezieht sich auf die Bevorratung für die Heizkreise im Puffer</p> |
| 20 | <p>Vorlauf Energieertragsmessung Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Vorlaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p> |
| 21 | <p>Rücklauf Energieertragsmessung Hier können Sie den Temperaturwert in °C des Rücklaufs der Energieertragsmessung im Display ablesen.</p> |
| 22 | <p>Differenztemperatur Energieertragsmessung Hier können Sie die Differenztemperatur zwischen Vorlauf und Rücklauf in °C im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 23 | <p>Durchfluss Energieertragsmessung Sie können hier den aktuellen Durchfluss des Messkreises in Liter/Minute ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 24 | <p>Leistung Energieertragsmessung Hier können Sie die momentane Leistung des Messkreises in kW im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert.</p> |
| 25 | <p>Tagesertrag Energieertragsmessung Sie können hier den aktuellen Tagesertrag des Messkreises in kWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Der Tageszähler wird Nachts automatisch auf den Wert Null gestellt.</p> |

- 26 Gesamtertrag Energieertragsmessung
Hier können Sie den aktuellen Gesamtertrag des Messkreises in MWh im Display ablesen. Dieser Wert wird ca. alle 20 Sekunden aktualisiert. Er bleibt auch bei Stromausfall erhalten. Sie können den Gesamtzähler durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückstellen.
- 28/29 Analog Out 1 / 2
Parameter Nr. 28 -> Analog Out 1
Parameter Nr. 29 -> Analog Out 2
Hier können Sie den jeweiligen Sollwert des Analogausganges in Prozent ablesen. Diese Funktion ist optional.
- 31..33 Sollwerte Vorlauftemperatur Heizkreis1/2/3

Parameter-Nr. 31 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 32 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 33 -> Sollwert Vorlauftemperatur Heizkreis 3 (zur Information)

Im Display können Sie den aktuellen, vom Regler errechneten Sollwert der Heizkreise in °C ablesen. Erscheint der Wert 000.0 im Display, ist der Heizkreis nicht aktiv. Bei Betrieb des Heizkreises in der Funktion Frostschutz zeigt das Display einen Wert von 020.0 an.
- 36..38 Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1/2/3

Parameter-Nr. 36 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 1
Parameter-Nr. 37 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 2
Parameter-Nr. 38 -> Offset Vorlauftemperatur Heizkreis 3 (zur Information)

Sie können hier die Beeinflussung der Heizkreise durch evtl. über den pBus angeschlossene Raumthermostate in °C ablesen. Ist kein Raumthermostat angeschlossen wird jeweils der Wert 0.0 angezeigt.
- 40..49 Statusmeldungen für Regelmodule
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 50..59 Statusmeldungen für pBus-Kommunikation
Bei evtl. auftretenden Schwierigkeiten können Sie hier die jeweilige Statusmeldung zur Diagnose ablesen. Weitere Erklärungen finden Sie im weiteren Verlauf der Beschreibung.
- 61..76 Betriebsstunden A1..A16

Parameter-Nr. 61 = Betriebsstunden A1
....
Parameter-Nr. 76 = Betriebsstunden A16

Sie können hier die Betriebsstunden aller 16 Ausgangsmodule ablesen. Diese Werte bleiben auch bei Stromausfall erhalten und können durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.
- 77 Anzahl der Kesselanforderungen
Sie können hier die Anzahl der Kesselanforderungen (K1, Ausgang1) ablesen. Dieser Wert bleibt auch bei Stromausfall erhalten und kann durch die Editierfunktion auf den Wert Null zurückgesetzt werden.

Benutzerprogramme Heizkreise

Nr. Beschreibung

81..83 Sommer/Winterschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 81 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 82 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 83 -> Sommer/Winterschaltung Heizkreis 3

Abhängig von der Außentemperatur T7 werden die Heizkreise aktiviert oder deaktiviert. Unterschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis aktiviert (Winterbetrieb). Überschreitet die Außentemperatur T7 den eingestellten Schwellwert, so wird der jeweilige Heizkreis deaktiviert (Sommerbetrieb).

Sonderfunktionen:

0.0 -> Heizkreis generell aus

1.0 -> Heizkreis immer aus, nur Frostschutzfunktion

2.0 -> Heizkreis immer aus, nur Überschussfunktion (P190, P191..P193), keine Frostschutzfunktion

Heizkreis1 und 2:

3.0 -> Heizkreis immer an, Regelung der Vorlauftemperatur nach der Heizkurve

Heizkreis3:

3.0 -> Heizkreis immer an, ungemischter Heizkreis

86..88 Partyschaltung Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 86 -> Partyschaltung Heizkreis 1
 Parameter Nr. 87 -> Partyschaltung Heizkreis 2
 Parameter Nr. 88 -> Partyschaltung Heizkreis 3

Hier können Sie die aktuellen Schaltzeiten, bzw. Zustände des Heizkreises aufheben bzw. ändern:
 Für Heizkreis3 (ungemischt) gibt es nur die Abschaltfunktion, keine Absenkfunktion !

| | |
|-------------------|---|
| Einstellwert 0.0: | Automatikfunktion. Der Heizkreis arbeitet automatisch nach den eingestellten Zeiten und Werten |
| Einstellwert 1.0: | TAG-Betrieb: Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über. -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird. |
| Einstellwert 2.0 | Nachtbetrieb: Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über. -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises Diese Funktion wirkt solange, bis der eingestellte Wert verändert wird. |
| Einstellwert 3.0 | Temporärer TAG-Betrieb: Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den TAG-Betrieb über -> keine Absenkung bzw. keine Abschaltung des Heizkreises Diese Funktion wirkt bis zum Ende der nächsten Absenk-/Abschaltperiode. Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück. |
| Einstellwert 4.0 | Temporärer Nachtbetrieb: Der Heizkreis geht unabhängig von der Systemzeit in den Nachtbetrieb über. -> Absenkung bzw. Abschaltung des Heizkreises Diese Funktion wirkt bis zum Anfang der nächsten Absenk-/Abschaltperiode. Danach stellt der Regler sich auf den Wert 0.0 (Automatikfunktion) zurück |

- 91..93 Tageskorrektur Heizkreis1
 Parameter Nr. 91 -> Tageskorrektur Heizkreis 1
 Parameter Nr. 92 -> Tageskorrektur Heizkreis 2
 Parameter Nr. 93 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den TAG-Betrieb.

Für Heizkreis3 (ungemischt) geht dieser Wert nur in die Sollwertberechnung für das Puffermanagement ein, und hat somit keine Auswirkung auf den realen Sollwert des Heizkreises.

- 96..98 Nachtkorrektur Heizkreis1
 Parameter Nr. 96 -> Tageskorrektur Heizkreis 1
 Parameter Nr. 97 -> Tageskorrektur Heizkreis 2
 Parameter Nr. 98 -> Tageskorrektur Heizkreis 3

Hier können Sie den vom Regler errechneten Sollwert Ihrer Heizkreise Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen. Der eingestellte Korrekturwert gilt für den Nachtbetrieb.

Für Heizkreis3 (ungemischt) geht dieser Wert nur in die Sollwertberechnung für das Puffermanagement ein, und hat somit keine Auswirkung auf den realen Sollwert des Heizkreises.

Urlaubsprogramme / Zeitsteuerungen / Datumsfunktionen:

Nr. Beschreibung

- 101..103 Urlaubsprogramm Heizkreis1/2/3
 Parameter Nr. 101 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 1
 Parameter Nr. 102 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 2
 Parameter Nr. 103 -> Urlaubsprogramm Heizkreis 3

Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Heizkreise aktivieren. (Parameterwert -> 1.0)
 Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!
 Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 110 .. 121) so geht der jeweilige Heizkreis in den Nachtbetrieb über . Dies bewirkt je nach Einstellung der Parameter Nr. 155/165 eine Absenkung oder Abschaltung (bei Heizkreis3 nur Abschaltung) des jeweilige Heizkreises. Nach Ablauf des Zeitraumes, bzw. nach Beendigung des Urlaubsprogrammes gehen die Heizkreise wieder in den Normalbetrieb über.

- 104 Urlaubsprogramm Warmwasserbereitung (interner Wärmetauscher), Zirkulation
 Hier können Sie ein Urlaubsprogramm für Ihre Warmwasserbereitung bzw. Zirkulation aktivieren (Parameterwert -> 1.0)
 Dazu müssen Sie vorher die START- und STOP – TAGE bzw. MONATE einstellen!
 Befindet sich bei aktivem Urlaubsprogramm (Parameterwert = 1.0) das Systemdatum (Parameter Nr. 145..148) im eingestellten Datumsfenster (Parameter Nr. 122 .. 125) so wird die Warmwasserbereitung für diese Zeit gesperrt, ebenso die automatische Bevorratung im Puffer.

- 135 Zeitsteuerung Warmwasserbereitung (interner Wärmetauscher)
 Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Warmwasserbereitung (Parameter Nr. 350 .. 367) aktiv schalten. Damit wird nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten das Warmwasser über das Pufferwasser erwärmt .
 Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 350..367) für die Warmwassererwärmung ignoriert und warmes Brauchwasser während des gesamten Tages zur Verfügung gestellt.
 Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Warmwasserbereitung ignoriert und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)

- 137 Zeitsteuerung Zirkulation
Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0) die Wochenschaltuhr für die Zirkulation (Parameter Nr. 390 .. 407) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten die Zirkulation angesteuert werden. Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 390..407) für die Zirkulation ignoriert und diese kann während des gesamten Tages angesteuert werden.
Stellen Sie die Zeitsteuerung auf 4.0, so werden die eingestellten Zeitfenster für die Zirkulation ignoriert und die Funktion gesperrt (äquivalent zu „alle Zeitfenster auf 0.00“)
- 138 Zeitsteuerung Kesselanforderung
Sie können durch aktivieren der Zeitsteuerung (Parameterwert -> 1.0..3.0) die Wochenschaltuhr für die Kesselanforderung (Parameter Nr. 410 .. 427) aktiv schalten. Damit kann nur noch innerhalb der eingestellten Zeiten der Kessel (z.B. Öl/Gas/Pelletkessel) angefordert werden. Die verschiedenen Anforderungsprofile werden je nach Einstellung gesperrt:
1.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch die Heizkreise, die Warmwasseranforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
2.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich nur auf die Anforderung durch Warmwasser, die Heizkreisanforderung befindet sich im Automatikmodus und wird nicht gesperrt.
3.0 -> Zeitsteuerung bezieht sich auf die Anforderung durch Warmwasser und Heizung.
Die Funktionen 1.0, 2.0 und 3.0 sind als Energiesparfunktion durch bewussten Benutzereingriff in die automatische Anforderung gedacht.
Stellen sie die Zeitsteuerung auf 0.0 werden die eingestellten Zeitfenster (Parameter Nr. 410..427) ignoriert und der Kessel kann während des ganzen Tages durch das automatische Puffermanagement angefordert werden.
- 145 Wochen-Tag-Nr.
Hier können Sie die Nummer des Wochentages ablesen bzw. einstellen. Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
1=Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 6=Samstag, 7=Sonntag
Dieser Parameterwert beeinflusst die Funktion der Wochenschaltuhren.
- 146 Monats-Tag-Nr.
Hier können Sie den Tag des Monats ablesen bzw. einstellen (z.B. 20 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 147 Monat
Hier können Sie den Monat ablesen bzw. einstellen (z.B. 06 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.
- 148 Jahr
Hier können Sie das Jahr ablesen bzw. einstellen (z.B. 01 bei 20.06.01)
Bei korrektem Funkuhrempfang wird dieser Wert automatisch aktualisiert.

Einstellwerte für Heizkreis1:

- 150 Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 1
Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 151 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 25°C
- 151 Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 1
Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 1 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 150 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 35°C
- 152 Absenkung für Heizkreis 1
Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenkttemperatur bei Nacht-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
- 153 Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 1
Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.
Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 4,0°C, für Fußbodenheizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.
- 154 Messrate für Heizkreis 1
Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.
- 155 Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 1
Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen.
Parameter-Wert = 1.0: Während des Nachtbetriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 152) vermindert.
Parameter-Wert = 2.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (Frostschutzfunktion abhängig von P158)
Parameter-Wert = 3.0: Während des Nachtbetriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 157), so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.
- 156 T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 1
Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis1 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.
- 157 Frostschutzfunktion für Heizkreis 1
Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.
- 158 Frostschutzfunktion für Heizkreis 1
Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis1 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)

Einstellwerte für Heizkreis2:

- 160 Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 2
Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 161 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 25°
- 161 Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 2
Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C - benötigte Vorlauftemperatur für den Heizkreis 2 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 160 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 35°C
- 163 Absenkung für Heizkreis 2
Durch Verstellen des Parameterwertes können Sie hier die Absenkttemperatur bei NACHT-Betrieb definieren. Die Nachttemperatur errechnet sich aus der Tagtemperatur abzüglich des Absenkwertes. (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel)
- 164 Hysterese Vorlauftemperatur für Heizkreis 2
Über diesen Parameter können Sie den Toleranzbereich bestimmen, innerhalb dessen der Mischer die Vorlauftemperatur nicht nachregelt. Dieser Toleranzbereich ist nötig um überflüssige Mischerbewegungen zu vermeiden.
Typische Einstellwerte für Radiatoren Heizkreise sind ca. 4.0°C, für Fußboden-Heizung bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 2,0°C.
- 164 Messrate für Heizkreis 2
Dieser Parameter bestimmt das Regelintervall für den Mischer. Für sehr schnelle Mischer können Sie den Wert verkleinern, für sehr langsame Mischer sollten Sie den Wert vergrößern.
- 165 Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 2
Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den NACHT-Betrieb des Heizkreises einstellen.
Parameter-Wert = 1.0: Während des Nacht-Betriebes wird die Vorlauftemperatur des Heizkreises um den Wert der Absenkung (Parameter Nr. 162) vermindert.
Parameter-Wert = 2.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (Frostschutzfunktion abhängig von P168)
Parameter-Wert = 3.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 167, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.
- 166 T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 2
Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis2 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.
- 167 Frostschutzfunktion für Heizkreis 2
Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.
- 168 Frostschutzfunktion für Heizkreis 2
Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis2 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)

Einstellwerte für Heizkreis3 (ungemischt):

Für die internen Berechnungsvorgänge für das Puffermanagement ist es sinnvoll, die Heizkurve für den ungemischten Kreis wie bei einem gemischten Heizkreis einzustellen. Dadurch wird durch das Puffermanagement die Wärmeversorgung für den Heizkreis sichergestellt.

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 170 | <p>Heizkurvenpunkt 1 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von +15°C – „benötigte Vorlauftemperatur“ für den Heizkreis 3 einstellen. Die Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 171 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 40°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 25°C</p> |
| 171 | <p>Heizkurvenpunkt 2 für Heizkreis 3 Hier können Sie die – bei einer Aussentemperatur von -15°C – „benötigte Vorlauftemperatur“ für den Heizkreis 3 einstellen. Werte gelten für den Normal-, bzw. TAG-Betrieb. Zusammen mit dem Parameter Nr. 170 bestimmen Sie damit die Charakteristik der Heizkurve (siehe auch Zeichnung „Heizkurve“ im Anschluss an dieses Kapitel) Typische Einstellwerte für Radiatoren-Heizkreise sind ca. 60°C, für Fußboden-Heizung, bzw. Wandflächen-Heizung sind ca. 35°C</p> |
| 175 | <p>Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur für Heizkreis 3 Hier können Sie je nach Hauscharakteristik und den individuellen Bedürfnissen die Betriebsarten für den Nacht-Betrieb des Heizkreises einstellen.</p> <p>Parameter-Wert = 2.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis vollständig abgeschaltet. (Frostschutzfunktion abhängig von P178)</p> <p>Parameter-Wert = 3.0: Während des Nacht-Betriebes wird der Heizkreis abhängig von der Aussentemperatur abgesenkt oder abgeschaltet. Unterschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb auf Absenkung geschaltet. Überschreitet die Aussentemperatur den Wert der Frostschutzfunktion (Parameter Nr. 177, so wird der Heizkreis im Nachtbetrieb abgeschaltet.</p> |
| 176 | <p>T5aus, Heizkreis-Pumpe für Heizkreis 3 Unterschreitet die Temperatur im Puffer mitte/oben den eingestellten Wert, so wird der Heizkreis3 deaktiviert. Diese Funktion unterbindet unnötige Pumpenlaufzeiten und ermöglicht ein schnelleres Aufladen des Puffers nach einer vollständigen Entleerung.</p> |
| 177 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 3 Hier können Sie die Temperaturschwelle für die Frostschutzfunktion einstellen. Unterschreitet die Aussentemperatur den eingestellten Wert wird die Frostschutzfunktion bei ausgeschaltetem Heizkreis aktiv. Bei aktiver Frostschutzfunktion beträgt der Soll-Vorlaufwert des Heizkreises 20°C.</p> |
| 178 | <p>Frostschutzfunktion für Heizkreis 3 Hier können Sie die Frostschutzfunktion für den Heizkreis3 anschalten (0.0) oder abschalten (1.0)</p> |

Externe Anforderung (Dig. Eingang 3)

- 180 0.0 -> externe Anforderung aus
 1.0 = Dig. Eingang 3 offen, externe Anforderung aus
 2.0 = Dig. Eingang 3 gebrückt, externe Anforderung an
 (P180 = Anforderungstemperatur in °C an Puffer (T5, T4))

Einstellwerte für dig. Raumthermostat

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 181 | Modus / Faktor für Heizkreis 1 0.0 = Raumthermostat1 aus, 0.1 = Dig. Eingang1 gebrückt-> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1 0.2 = Dig. Eingang1 offen -> Heizkreis1 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis1 |
| 182 | Modus / Faktor für Heizkreis 2 0.0 = Raumthermostat2 aus, 0.1 = Dig. Eingang2 gebrückt-> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2 0.2 = Dig. Eingang2 offen -> Heizkreis2 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis2 |
| 183 | Modus / Faktor für Heizkreis 3 0.0 = Raumthermostat3 aus, 0.1 = Dig. Eingang3 gebrückt-> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3 0.2 = Dig. Eingang3 offen -> Heizkreis3 aus, sonst Normalbetrieb Heizkreis3 |

Einstellwerte für Puffer:

- 190 T2max, Puffer unten, Überschussfunktion
 Überschreitet die Temperatur T2 im Puffer unten den eingestellten Wert, so werden verschiedene Überschussfunktionen aktiviert. Dies kann zum einen eine (kontrollierte) Wärmeabfuhr über die Heizkreise (siehe auch Parameter Nr. 191..193) sein, wie auch eine Wärmeabfuhr über die Zirkulation.

- 191..193 Tsoll1/2/3, Heizkreis1/2/3, Überschussfunktion
 Parameter Nr. 191 -> Tsoll1, Heizkreis1, Überschussfunktion
 Parameter Nr. 192 -> Tsoll2, Heizkreis2, Überschussfunktion
 Parameter Nr. 193 -> Heizkreis3 (ungemischt !), Überschussfunktion

Hier können Sie die Überschussfunktion über die Heizkreise deaktivieren (Parameter-Wert=10,0° C) bzw. eine definierte Vorlauftemperatur für die Heizkreise 1 / 2 einstellen. Während der Wärmeabfuhr wird die Heizkreisvorlauftemperatur für den Heizkreis 1 / 2 auf diesen Soll-Temperaturwert geregelt, um Schäden durch die überhöhte Puffertemperatur zu vermeiden. Bei Heizkreis 3 (ungemischt) ist keine Temperaturkontrolle durch die Regelung ÖKOtemp möglich!

- 195 Überschussfunktion über Zirkulation
 Bei aktiver Überschussfunktion über die Zirkulation (Parameterwert=1.0 ->minimale Drehzahl der Pumpe, Parameterwert =2.0 -> maximale Drehzahl der Pumpe), ist diese während der Kühlphase unabhängig von Schaltzeiten und Temperaturwerten ständig eingeschaltet.

- 197 Pufferüberhöhung für Heizkreise 1/2/3, ΔT ($T_{5\min} - T_{HK\text{soll}}$)
Hier können Sie die Überhöhung der Puffertemperatur (T_5) gegenüber der maximalen errechneten Solltemperatur aller Heizkreise (T_{soll}) definieren. Zugunsten längerer Brennerlaufzeiten kann der Puffer auf eine höhere Bereitschaftstemperatur geladen werden.
- 198 Vorrang für Warmwasserbeladung
Sie können hier einen Vorrang für die Beladung des Warmwassers einstellen (Parameterwert $\rightarrow 1.0$). Ist der Vorrang aktiv, werden bei Nachladung des Puffers für die Warmwasserzone die Heizkreise abgeschaltet um den Ladevorgang zu beschleunigen. Dies ist bei Kesseln mit kleiner Leistung gegenüber der Verbraucherleistung u.U. von Vorteil.
- 200 Einschalttemperatur Umladung Hauptpuffer \rightarrow Folgepuffer ($T_{4\max}$)
Sie können hier die Maximaltemperatur des Hauptpuffers einstellen. Überschreitet T_4 den eingestellten Wert, so wird Wärme von Hauptpuffer zum Folgepuffer transportiert
- 201 Überhöhung für Anforderung Warmwasser, Umladung Folgepuffer \rightarrow Hauptpuffer
Sie können hier die Überhöhung für die Rückladung vom Folgepuffer zum Hauptpuffer einstellen. Die Überhöhung bezieht sich auf die Anforderungstemperatur (Warmwasser) für den Öl-/Gas-/Pelletkessel. Solange im Folgepuffer genügend Wärme vorhanden ist, wird aufgrund der Überhöhung für die Anforderung erst Energie aus dem Folgepuffer übernommen, bevor der Öl-/Gas-/Pelletkessel angefordert wird.
- 202 Überhöhung für Anforderung Heizkreise, Umladung Folgepuffer \rightarrow Hauptpuffer
Sie können hier die Überhöhung für die Rückladung vom Folgepuffer zum Hauptpuffer einstellen. Die Überhöhung bezieht sich auf die Anforderungstemperatur (Heizkreise) für den Öl-/Gas-/Pelletkessel. Solange im Folgepuffer genügend Wärme vorhanden ist, wird aufgrund der Überhöhung für die Anforderung erst Energie aus dem Folgepuffer übernommen, bevor der Öl-/Gas-/Pelletkessel angefordert wird.
- 203 DT_x , Einschalt Differenz Umladung Folgepuffer \rightarrow Hauptpuffer
Sie können hier die minimale Einschalt Differenz für die Umladung vom Folgepuffer zum Hauptpuffer einstellen. Unterschreitet die Differenz zwischen T_{15} und T_4 den eingestellten Wert, so wird die Rückladung abgeschaltet, bis die Differenz zuzüglich einer Hysterese von 2°C überschritten wird.
- 210 Schichtlademodul Solarkreis
Hier können Sie die Ventilstellung (Stromlos AB \rightarrow B) definieren
- 211 Schichtlademodul Vorlauf HKR
Hier können Sie die Ventilstellung (Stromlos AB \rightarrow B) definieren
- 212 Schichtlademodul Rücklauf HKR
Hier können Sie die Ventilstellung (Stromlos AB \rightarrow B) definieren
- 213 Schichtlademodul TOP-Ladung Kessel
Hier können Sie die Ventilstellung (Stromlos AB \rightarrow B) definieren

Warmwasserbereitung (interner Wärmetauscher):

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 216 | $T_{6\text{soll}}$, Solltemperatur Warmwasser Sie können hier die gewünschte Warmwassertemperatur an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. |
| 217 | Hysterese Solltemperatur Warmwasser Unterschreitet T_6 den Wert von Parameter Nr. 216, so wird die Ladepumpe P1 bzw. der Kessel (K1) eingeschaltet um das Warmwasser zu erwärmen. Überschreitet T_5 den Wert von Parameter Nr. 216 zuzüglich des Wertes von Parameter Nr. 217, so wird die Ladepumpe P1 bzw. der Kessel abgeschaltet. |

Zirkulation:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 230 | T16ein, Zirkulations-Pumpe P2 ein Unterschreitet Temperatur T16 (Rücklauf Zirkulationsleitung) den eingestellten Wert, so wird die Zirkulations-Pumpe P2 aktiviert. Dies geschieht jedoch nur, wenn die Zirkulationsfunktion durch die Wochenschaltuhr freigegeben ist. (siehe auch Parameter Nr. 137 und Parameter Nr. 390..407) |
| 231 | Hysterese zu Parameter Nr. 230 Überschreitet Temperatur T16 den eingestellten Wert von Parameter 230 zuzüglich des Wertes von Parameter 230, so wird die Zirkulations-Pumpe P2 wieder ausgeschaltet. |

Kesselanforderung (K1), Kesselkreisregelung Öl-/Gas-/Pelletkessel:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 238 | (max.) Nachlaufzeit (Kesselkreis-)Pumpe P240 = 1 : Parameter nicht relevant P240 = 2: maximale Nachlaufzeit (in Minuten) der Pumpe nach Kontakt K1 P240 = 3: Nachlaufzeit (in Minuten) der Pumpe nach Kontakt K1 P240 = 4: Nachlaufzeit(in Minuten) der Pumpe nach Kontakt K1 P240 = 5: Parameter nicht relevant |
| 239 | Vorlaufzeit Pumpe / Vorlaufzeit Kontakt P240 = 1 : Parameter nicht relevant P240 = 2: maximale Wartezeit (in Minuten) der Pumpe nach Kontakt K1 P240 = 3: Vorlaufzeit (in Minuten) der Pumpe vor Kontakt K1 P240 = 4: Vorlaufzeit(in Minuten) von Kontakt K1 vor Pumpe P240 = 5: Parameter nicht relevant |
| 240 | Regelcharakteristik Kesselkreis/Kesselkreispumpe Hier können Sie die Regelcharakteristik für den Kesselkreis (Kontakt K1 und Kesselkreispumpe) festlegen. Damit können Sie verschiedenste Wärmequellen an das Puffersystem anschließen und regeln: Ölkessel, Gaskessel, Brennwertkessel, Pelletkessel, Holzkessel, Wärmepumpen etc. Bitte beachten Sie im Zusammenhang die Parameter Nr. 238, 239 und P241, P242, P243 1.0 = für Kessel die keinen Minimaldurchfluss benötigen (z.B. Ölkessel). Die Kesselkreispumpe arbeitet nach Temperaturdifferenz 2.0 = für Kessel die keinen Minimaldurchfluss benötigen (z.B. Ölkessel). Die Kesselkreispumpe arbeitet nach Temperaturdifferenz und Zwangs-Einschaltung bzw. Zwangs-Abschaltung der Kesselkreispumpe nach eingestellter Zeit (Parameter Nr. 238 und 239) 3.0 = für Kessel die eine Zwangsumwälzung benötigen (z.B. Gaskessel, etc.) Die Kesselkreispumpe wird vor Aktivieren des Brennerkontaktes K1 aktiviert (Zeitspanne Vorlaufzeit Pumpe = Parameter Nr. 238) und nach Abschalten des Brennerkontaktes K1 deaktiviert (Zeitspanne Nachlaufzeit Pumpe = Parameter Nr. 239) 4.0 = für Kessel oder Wärmepumpen. Die Kesselkreispumpe wird nach Aktivieren des Brennerkontaktes K1 aktiviert (Zeitspanne Vorlaufzeit Kontakt = Parameter Nr. 238) und nach Abschalten des Brennerkontaktes K1 deaktiviert (Zeitspanne Nachlaufzeit Pumpe = Parameter Nr. 239) 5.0 = Regelcharakteristik für Holzkessel (dT = T9-T2) |

- 241 T9ein, Einschaltsschwelle Pumpe P1
Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T9 für die Puffer-Ladepumpe P1 des Kessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet. Diese Funktion ist u.a. bei Pelletkesseln empfehlenswert.
- 242 DTx, Einschalttdifferenz Pumpe P1 (T9-T4) bzw. (T9-T2)
Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T9 (Kessel) und der Temperatur T4 (Puffer mitte/unten) bzw. dem höchsten Vorlaufsollwert der Heizkreise, den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P1 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. Dieser Wert muss immer mindestens 2°C betragen.
Ist Parameter Nr. 240 auf 5.0 (Holzkessel-Charakteristik) eingestellt so bezieht sich die Einschalttdifferenz auf T9-T2 (Puffer unten)
Die Einschalttdifferenz gilt nicht wenn der Wert von Parameter Nr. 240 auf 1.0 steht.
- 243 T9max, Sicherheitsabschaltung
Überschreitet die Kessel-Temperatur T9 den eingestellten Wert, so wird der Anforderungs-Kontakt ausgeschaltet und die Puffer-Ladepumpe P2 eingeschaltet um evtl. vorhandene Übertemperatur in den Puffer abzuführen.

Holzkessel/Kachelofen – Solarbeladung(2):

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 245 | T8ein, Einschaltsschwelle Pufferladepumpe Holzkessel/Solarbeladung2 (P6) Sie können eine Mindest-Einschalttemperatur bei der Kesseltemperatur T8 für die Puffer-Ladepumpe P6 des Holzkessels festlegen. Bei Überschreiten dieser Temperaturschwelle wird die Ladepumpe aktiv, ansonsten ist die ausgeschaltet. Bei Solarbeladung (P249=1): Hier stellen Sie Parameter 245 auf 10.0 |
| 246 | DTx, Einschalttdifferenz Pumpe P6 (T8-T2) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T8 (Holzkessel/Kollektor2) und der Temperatur T2 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Puffer-Ladepumpe P6 abgeschaltet um negativen Energietransport zu vermeiden. |
| 247 | T2max, Sicherheitsabschaltung Überschreitet die Temperatur T2 (Puffer unten) den eingestellten Wert wird die Ladepumpe P6 ausgeschaltet um Schäden am Puffersystem zu vermeiden. |
| 249 | Regelcharakteristik Holzkessel / Solarbeladung Sie können hier die Regelcharakteristik für das Regelungsmodul einstellen. Bei Regelcharakteristik Solarbeladung können Sie z.B. ein weiteres unabhängiges Kollektorfeld (z.B. OST/WEST) regeln. P249 = 0.0 -> Regelcharakteristik für Holzkessel P249 = 1.0 -> Regelcharakteristik für Solarbeladung |

Solarbeladung Puffer:

| Nr. | Beschreibung |
|-----|--|
| 250 | DTx, Einschalt Differenz (T1-T2) Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T2 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P4 aktiviert. Diese läuft solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 251 unterschreitet. |
| 251 | DTx, Ausschalt Differenz (T1-T2) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T1 (Kollektor) und Temperatur T2 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P4 ausgeschaltet |
| 252 | T2max, maximale Beladetemperatur Puffer Überschreitet Temperatur T2 (Puffer unten) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe P4 abgeschaltet um Schäden am Puffer zu vermeiden. |
| 253 | T1max, maximale Temperatur Kollektor Überschreitet Temperatur T1 (Kollektor) den eingestellten Wert, so wird die Kollektorkreispumpe ausgeschaltet um Schäden am System zu vermeiden. |
| 254 | DTx, Einschalt Differenz (T10-T5) Überschreitet die Differenz zwischen Temperatur T10 (Vorlauf Solar) und Temperatur T5 (Puffer mitte / oben) den eingestellten Wert, so wird das 3WV4 (TOP-Ladung Solar) eingeschaltet und somit der Puffer auch oben beladen. Dies gilt solange, bis die Temperaturdifferenz den Wert von Parameter Nr. 255 unterschreitet. |
| 255 | DTx, Ausschalt Differenz (T10-T5) Unterschreitet die Differenz zwischen Temperatur T10 (Vorlauf Solar) und Temperatur T5 (Puffer mitte/oben) den eingestellten Wert, so wird das 3WV4 (TOP-Ladung Solar) ausgeschaltet und der Puffer nur unten beladen |
| 256 | T10min, minimale Zieltemperatur Kollektorkreis Die Drehzahl für den Kollektorkreis (Pumpe P4) wird auf diesen Minimalwert im Vorlauf (Temperatur T10) geregelt. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so kann der Parameter auf den Minimalwert von 10°C eingestellt werden. |
| 257 | T5soll, Zieltemperatur Puffer Die Drehzahl für den Kollektorkreis (Pumpe P4) wird auf diesen Zielwert im Vorlauf (Temperatur T10) geregelt. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so kann der Parameter auf den Minimalwert von 10°C eingestellt werden. |
| 258 | T5max, TOP-Ladung Puffer Überschreitet T5 (Puffer mitte/oben) den eingestellten Wert, so wird der Puffer nur noch unten beladen. Die interne Hysterese beträgt 5°C. Ist diese Funktion nicht erwünscht, so können Sie den Parameter auf den Maximalwert von 90°C einstellen. |
| 259 | Kurzlauf Kollektor Sie können hier eine Kurzlauffunktion für den Kollektor (z.B. bei Röhrenkollektoren) aktivieren: 0 = Kurzlauffunktion ausgeschaltet 10 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kurzlauffunktion schwach 100 = Kurzlauffunktion eingeschaltet, Kulauffunktion stark |

Wochenprogramme

Wochenprogramme für Heizkreis1/2/3, Warmwasserbereitung1/2, Zirkulation, Kesselanforderung:
Weitere Informationen finden Sie in „Beispiele für Zeiteinstellungen“ im Anschluss an dieses Kapitel

Nr. Beschreibung

270..287 Wochenprogramm Heizkreis1 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

290..307 Wochenprogramm Heizkreis2 für Absenkung bzw. Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis, je nach Einstellung, abgesenkt, bzw. abgeschaltet.

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Absenkung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Absenkung/Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Absenkung / Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

310..317 Wochenprogramm Heizkreis3 für Abschaltung

Hier können Sie Ihre individuellen Zeiten für den Heizkreisbetrieb programmieren:

Beginn x = Beginn des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

Ende x = Ende des Normal-, bzw. TAG-Betriebes

In den Zeiten ausserhalb des Normal-/bzw. TAG-Betriebes ist der Heizkreis abgeschaltet

Die Zeitfenster werden vom Regler nacheinander ausgewertet und müssen für eine korrekte Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1=5:00, Ende1=10:00, Beginn2=15:00, Ende2=23:00

->Normalbetrieb zwischen 5:00 Uhr und 10:00 Uhr,

sowie zwischen 15:00 Uhr und 23:00 Uhr,

-> Abschaltung zwischen 23:00 und 5:00 Uhr sowie zwischen 10:00 und 15:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Abschaltung: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

- Abschaltung während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

350..367 Wochenprogramm für Warmwasserbereitung

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 135 (Zeitsteuerung Warmwasser) aktiviert oder deaktiviert werden

Beginn x= Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte

Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

390..407 Wochenprogramm für Zirkulation

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 137 (Zeitsteuerung Zirkulation) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x= Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte

Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

410..427 Wochenprogramm Kesselanforderung

Hier können Sie Ihre individuellen Freigabezeiten für Ihren Wochenverlauf programmieren.

Das gesamte Wochenprogramm kann durch den Parameter Nr. 138 (Zeitsteuerung Kesselanforderung) aktiviert oder deaktiviert werden.

Beginn x= Beginn der Freigabe

Ende x = Ende der Freigabe

Befindet sich die Systemzeit ausserhalb der Freigabezeiten, so ist die jeweilige Funktion gesperrt

Die Zeitfenster werden vom Regler hintereinander ausgewertet und müssen für eine korrekte

Funktion dem entsprechend programmiert werden.

richtig: z.B. Beginn 1= 5:00 Uhr, Ende1 = 10:00 Uhr, Beginn2 = 15:00 Uhr, Ende2 = 22:00 Uhr

-> Freigabe zwischen 5:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und 22:00 Uhr

Sonderfälle:

- keine Freigabe: Beginn1= 00 Uhr, Ende1 = 0:00 Uhr

- Freigabe während des gesamten Tages: Beginn1 = 0:00 Uhr, Ende1 = 23:50 Uhr

Energieertragsmessung:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 460 | Volumenanteil Frostschutz Der Volumenanteil von Frostschutz im Solarkreislauf beeinflusst die Meßergebnisse bei der Ermittlung der Wärmemenge. Deshalb ist nach Befüllen des Solarkreislaufes mit Wasser-Frostschutzgemisch der Volumenanteil des Frostschutzkonzentrates in Prozentanteilen von 100 einzugeben: z.B. 2 Teile Frostschutzkonzentrat, 3 Teile Wasser => $2/5 = 40\%$ Volumenanteil Frostschutz, z.B. reines Wasser => 0% Volumenanteil Frostschutz |
| 461 | Frostschutzart Hier können Sie die Art des Frostschutzmittels angeben. Die spezifischen Werte fließen mit in die Berechnungen der Meßergebnisse mit ein. 1.0 = Antifrogen N 2.0 = Tyfocor L, 3.0 = Gelbin DC924L , Antifrogen L |
| 462 | Volumenzähler Hier können Sie die Größe des Volumenmeßteiles eingeben: 0.0 -> Nenndurchfluss $2,5\text{m}^3/\text{h}$ (Standard) 1.0 -> Nenndurchfluss $0,6\text{m}^3/\text{h}$ |

Sonstige Systemparameter:

- | Nr. | Beschreibung |
|-----|---|
| 476 | Funkuhr inaktiv / aktiv Sie können mit der Einstellung des Parameterwertes auf Null die Funkuhr deaktivieren. Dies kann bei Tests bzw. bei großen Störeinstrahlungen u. U. von Vorteil sein. Die Standardeinstellung beträgt 1.0, d.h. die Funkuhr ist aktiv. |
| 477 | Reset Parameter auf Werkseinstellung Sie können durch Verstellen des Parameterwertes auf 1.0 die gesamten Parameter auf Ihre Grundeinstellung (Werte sind in Klammern angegeben) zurücksetzen. Der Parameter Nr. 477 stellt sich automatisch auf den Wert 0.0 zurück. |
| 478 | Raster für Aufzeichnung Datensatz Sie können mit der Einstellung der Rasterweite die Aufzeichnungsdauer für den internen Datenspeicher verändern. Der Standardwert bewirkt eine Aufzeichnungsdauer von 24 Stunden <i>Nach Stromausfall, bei Ausschalten des Reglers, oder bei Veränderung des Raster-Wertes wird der interne Datenspeicher gelöscht.</i> |

Drehzahlregelung Ausgänge:

Nr. Beschreibung

492..506 minimale Drehzahl A2...A16
 Parameter Nr. 492 -> minimale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 506 -> minimale Drehzahl A16

Sie können hier die minimale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

512..526 maximale Drehzahl A2..A16
 Parameter Nr. 512 -> maximale Drehzahl A2
 ...
 Parameter Nr. 526 -> maximale Drehzahl A16

Sie können hier die maximale Drehzahl des jeweiligen Ausgangsmodul bestimmen.
 Diese Funktion ist jedoch nur bei bestimmten, drehzahlgeregelten Ausgängen relevant.

532..546 Hub / Drehzahlbereich A2..A16
 Parameter Nr. 532 -> Hub / Drehzahlbereich A2
 ...
 Parameter Nr. 546 -> Hub / Drehzahlbereich A16

Sie können hier die Temperaturspanne einstellen, innerhalb der sich die Drehzahl von der minimalen zur maximalen Drehzahl verändert.

Sonstige Systemparameter:

549 Service-Programm für Ausgänge
 Dieser Parameter dient zur Einregulierung der minimalen und maximalen Durchflüsse.

Ausgang Nr. x mit minimaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x
 Ausgang Nr. x mit maximaler Drehzahl ansteuern -> Parameter Nr. 549 = x+20

Beispiele:

Ausgang Nr. 2 (Kesselkreispumpe) mit minimaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 2
 Ausgang Nr. 8 (Pufferladung Solar) mit maximaler Drehzahl ansteuern -> P549 = 28

Analog-Ausgänge:

P549 = 40: Analog-Ausgang1-> 1.0V (10%)

P549 = 41: Analog-Ausgang1-> 5.0V (50%)

P549 = 42: Analog-Ausgang1-> 10.0V (100%)

P549 = 45: Analog-Ausgang2-> 1.0V (10%)

P549 = 46: Analog-Ausgang2-> 5.0V (50%)

P549 = 47: Analog-Ausgang2-> 10.0V (100%)


550 Ebenen-CODE
 Einstellung für die Freischaltung der Editierfunktionen für bestimmte Parameter
 Einstellwert 0 = Benutzer-Ebene
 Einstellwert 1 = Fachmann-Ebene
 Einstellwert 2 = Systembetreuer-Ebene
 Einstellwert 3 = Hersteller-Ebene

2.3 Beispiel für Zeiteinstellungen:

Für Heizkreise, Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung:


z.B. Normalbetrieb von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr,
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 16:00 – 10:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 10:00 Uhr, Ende 1 = 16:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

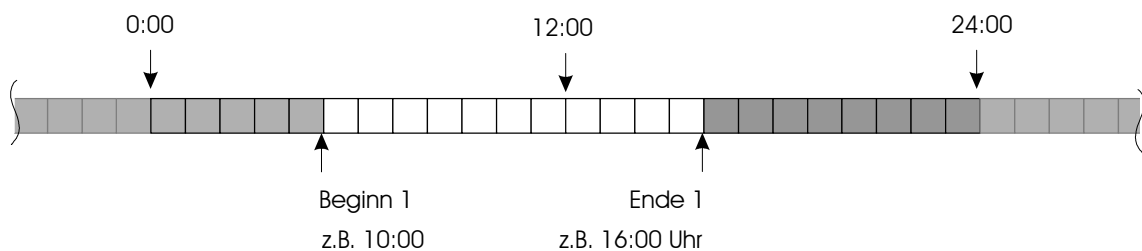

z.B. Normalbetrieb von 5:00 Uhr bis 14:00 Uhr, bzw. von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 23:00 – 5:00 Uhr bzw. von 14:00 – 18:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 5:00 Uhr, Ende 1 = 14:00 Uhr
Beginn 2 = 18:00 Uhr, Ende 2 = 23:00 Uhr

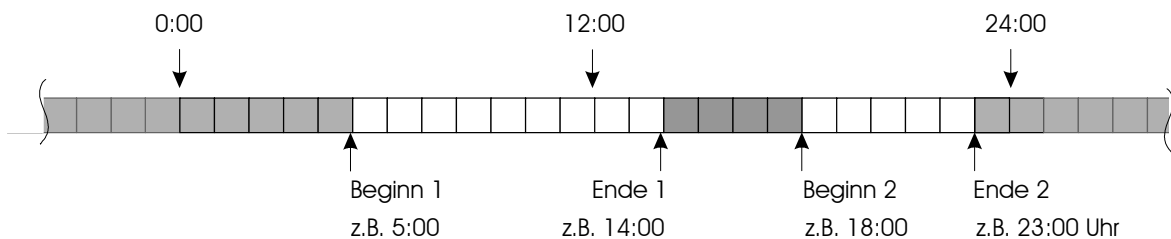


Legende:

- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv


- z.B. Normalbetrieb von 0:00 Uhr bis 24:00 Uhr,
keine Absenkung/Abschaltung bzw. keine Sperrung der Funktion

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 23:50 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

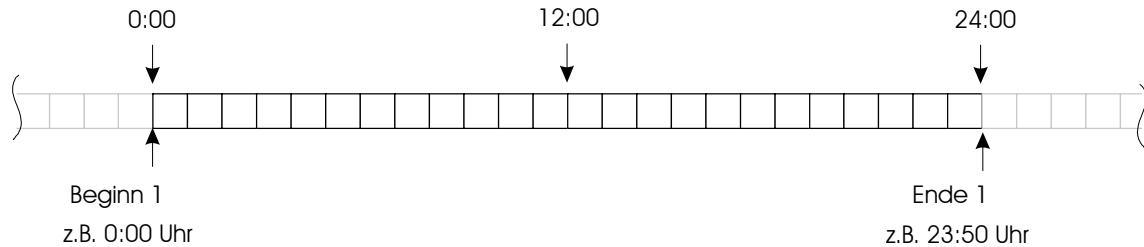

- z.B. kein Normalbetrieb
Absenkung/Abschaltung bzw. Funktion gesperrt von 0:00 – 24:00 Uhr

Parameter-Einstellung: Beginn 1 = 00:00 Uhr, Ende 1 = 00:00 Uhr
Beginn 2 = 00:00 Uhr, Ende 2 = 00:00 Uhr

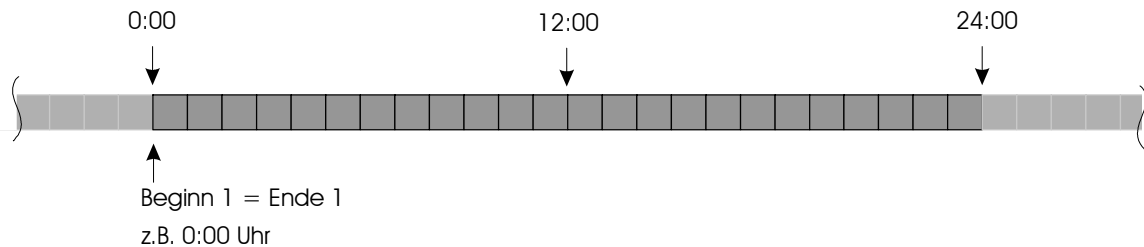

Legende:


- Heizkreise: "NACHT" (Absenk-/Abschaltbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion gesperrt
- Heizkreise: "TAG" (Normalbetrieb)
Warmwasserbereitung, Zirkulation, Kesselanforderung etc: Funktion möglich, bzw. aktiv

2.4 Beispiel für Heizkurve:

Dargestellte Einstellwerte, z.B. für Heizkreis 1, z.B. Radiator-Heizung:

Parameter „Heizkurvenpunkt1“: 40°C
 Parameter „Heizkurvenpunkt2“: 60°C
 Parameter „Absenkung“: 10°C

Heizkurve

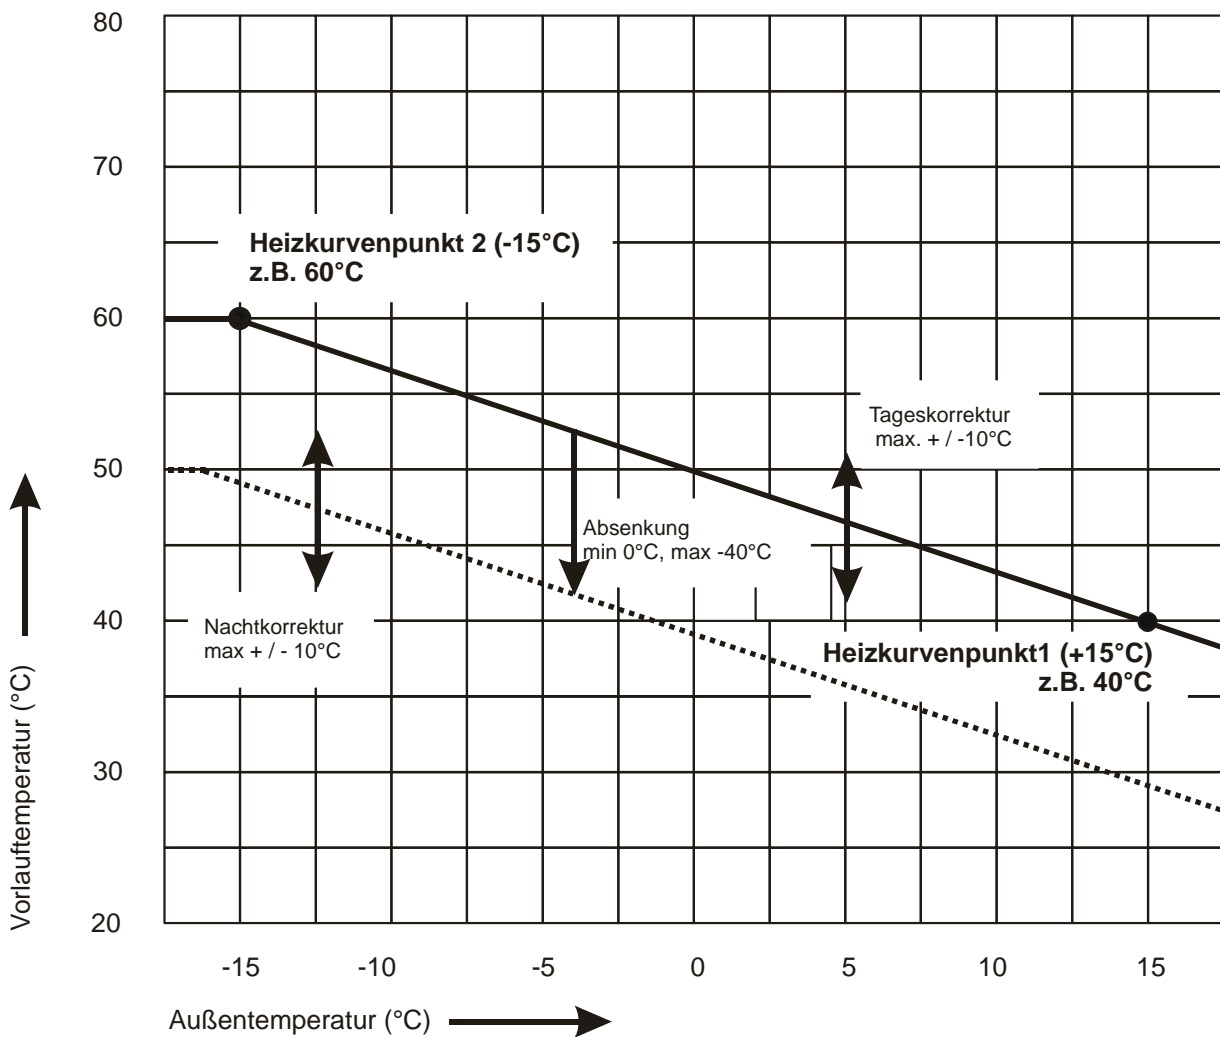

2.5 Statusmeldungen

Meldungen mit Nummern kleiner 900 -> Normale Statusmeldungen
 Meldungen mit Nummern gleich oder größer 900 -> Fehlermeldungen

Parameter Nr. 40, Statusmeldung Solar:

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| 0000 | Solarbeladung aus |
| 0010 .. 0199 | Solarbeladung an |
| 0200 | max. Beladetemperatur erreicht |
| 0201 | max. Kollektortemperatur erreicht |
| 0900 | <i>Solar-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Puffer-Fühler (unten) defekt</i> |
| 0900 | <i>Puffer-Fühler (oben) defekt</i> |
| 0900 | <i>Solar-Vorlauf-Fühler defekt</i> |

Parameter Nr. 41, Statusmeldung Holzessel / Solarbeladung2

| | |
|------|---|
| 0200 | Pufferladung Holzessel / Solarbeladung2 aus |
| 0201 | Pufferladung Holzessel / Solarbeladung2 an, Normalbetrieb |
| 02x2 | max. Beladetemperatur Puffer erreicht |
| 02x3 | Temperaturdifferenz zwischen Holzessel / Kollektor2 und Puffer zu klein |
| 02x4 | Temperatur Holzessel / Kollektor2 kleiner Schwellwert |
| 0900 | <i>Holzessel / Solar2-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Puffer-Fühler (unten) defekt</i> |

Parameter Nr. 42a, Statusmeldung Öl/Gas/Pelletessel (nur bei TYP 400402)

| | |
|------|---|
| 0x00 | keine Kesselanforderung |
| 0x1x | Anforderung Warmwasserbereitung |
| 0x2x | Anforderung Heizkreise |
| 0900 | <i>Kessel-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Kessel-Maximaltemperatur erreicht (Sicherheitsabschaltung)</i> |

Parameter Nr. 42b, Statusmeldung Umladung Hauptpuffer – Folgebepuffer (nur bei TYP 400403)

| | |
|------|---|
| 0000 | Umladung aus |
| 0101 | Umladung Hauptpuffer -> Folgebepuffer (Normalbetrieb) |
| 0102 | Umladung Hauptpuffer -> Folgebepuffer aus, da Puffer annähernd gleiche Temperatur |
| 0200 | DT für Umladung Folgebepuffer -> Hauptpuffer zu gering |
| 0210 | Umladung Folgebepuffer -> Hauptpuffer (Anforderung durch WW) |
| 0220 | Umladung Folgebepuffer -> Hauptpuffer (Anforderung durch HK's) |
| 0900 | <i>Fühler Folgebepuffer defekt</i> |
| 0901 | <i>Fühler Hauptpuffer unten defekt</i> |
| 0902 | <i>Fühler Hauptpuffer mitte defekt</i> |

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 43, Statusmeldung Vorlaufentnahme HK´s Heizkreise (HK´s) (nur bei TYP 400402)

0000 Ventil aus
0110 Vorlaufentnahme unten (AB -> B), Ventil stromlos
0120 Vorlaufentnahme oben (AB -> A), Ventil eingeschaltet

0902 *Puffer-Fühler defekt*

Parameter Nr. 44, Statusmeldung Rücklaufeinschichtung Heizkreise (HK´s)

0000 Ventil aus
0210 Einschichtung unten (AB -> B), Ventil stromlos
0220 Einschichtung oben (AB -> A), Ventil eingeschaltet

0260 ZWANGS-Einschichtung unten (AB -> B), Ventil stromlos
0270 ZWANGS-Einschichtung unten (AB -> B), Ventil stromlos

0901 *Rücklauf-Fühler defekt*
0902 *Puffer-Fühler defekt*

Parameter Nr. 45, Statusmeldung Zirkulation

0000 Zirkulation aus
0xx0 Zeit ausserhalb Zeitfenster, Zirkulation aus
0x1x Zirkulationstemperatur warm genug, Zirkulation aus
0x2x Zirkulationstemperatur zu kalt, Zirkulation an

0900 *Zirkulations-Fühler defekt*

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

Parameter Nr. 46 ... 48, Statusmeldung Heizkreis 1...3

| | |
|------|---|
| 0000 | Heizkreis aus, inaktiv |
| x10x | Heizkreis abgeschaltet |
| x11x | Heizkreis abgeschaltet über Sommer/Winterschaltung |
| x12x | Heizkreis abgeschaltet wegen zu niedriger Puffertemperatur |
| x13x | Heizkreis abgeschaltet wegen Warmwasservorrang |
| x20x | Heizkreis NACHT-Betrieb, normal |
| x21x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus |
| x22x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus |
| x26x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Abschaltmodus über Party-Schaltung |
| x27x | Heizkreis NACHT-Betrieb, Absenkmodus über Party-Schaltung |
| x30x | Heizkreis TAG-Betrieb, normal |
| x35x | Heizkreis TAG-Betrieb, Party-Schaltung |
| x41x | Begrenzung Vorlauf auf Maximalwert |
| x45x | Überschussregelung |
| x49x | Frostschutzbetrieb |
| 0900 | <i>Aussen-Fühler defekt</i> |
| 0901 | <i>Vorlauffühler-Fühler defekt</i> |
| 0902 | <i>Puffer-Fühler defekt</i> |
| 0980 | <i>Falsche Einstellung der Heizkurvenpunkte</i> |

Parameter Nr. 49, Statusmeldung Energieertragsmessung

| | |
|------|---|
| 0010 | OK, positiver Energiefluss |
| 0100 | OK, kein Energiefluss, Differenztemperatur = 0 |
| 0110 | OK, kein Energiefluss, Durchfluss = 0 |
| 0200 | negativer Energiefluss, Differenztemperatur negativ |
| 0900 | <i>Vorlauf-Fühler defekt, Leitungsbruch</i> |
| 0901 | <i>Vorlauf-Fühler defekt, Kurzschluss</i> |
| 0902 | <i>Rücklauf-Fühler defekt, Leitungsbruch</i> |
| 0903 | <i>Rücklauf-Fühler defekt, Kurzschluss</i> |

Parameter Nr. 50, Statusmeldung Kommunikation Empfang

| | |
|------|-----------------------------------|
| 0010 | Daten in Ordnung, Daten im Puffer |
| 0200 | Puffer voll, nicht empfangsbereit |

x = beliebige Zahl von 0 .. 9

2. Parameterbelegung

2.6 Einstellhinweise / Fehleranalyse / Fehlerbehebung

2.6.1 Warmwasserbereitung (über internen Wärmetauscher):

Einstellung für Warmwasserbereitung

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 216 / 217)

(Voreinstellung)

- | | |
|--|-----------------------|
| -gewünschte Warmwasser-Temperatur einstellen | -> Par. Nr. 216 |
| -Hysterese für Einschaltpunkt einstellen | -> Par. Nr. 217 |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 350 – 367 |
| -Zeitsteuerung Warmwasserbereitung aktivieren / deaktivieren | -> Par. Nr. 135 |

Was tun, wenn die Warmwasserbereitung nicht funktioniert:

- | | |
|---|---|
| -Gewünschte Soll-Warmwassertemperatur überprüfen | -> Par. Nr. 216 (z.B. auf 48°C) |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitfenster aktiv? | -> Par. Nr. 000, 135, 350..367 |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Handscharter für Pumpe P1 auf Automatik ? | -> Handscharter auf Automatik stellen |
| -Läuft bei Nachladung Pumpe P1 auf Automatik | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

2.6.2 Zirkulation:

Einstellung für Zirkulation :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 104, 122-125, 137, 230, 231, 390..405)

- | | |
|---|----------------------|
| -Min. Zirkulationstemperatur einstellen | -> Par. Nr. 230 |
| -Hysterese einstellen | -> Par. Nr. 231 |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 390..407 |
| -Zeitsteuerung einstellen | -> Par. Nr. 137 |

Was tun, wenn der Zirkulation nicht funktioniert ?

- | | |
|---|---|
| -Zirkulationstemperatur T16 überprüfen | |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? | -> Par. Nr. 000, 137, 390..407 |
| -Urlaubsprogramm aktiv ? | |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Handscharter für Pumpe P2 auf Automatik ? | -> Handscharter auf Automatik stellen |
| -Läuft P2 auf Automatik | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

2.6.3 Solarkreis:

Einstellung für Solarkreis:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 250..253)

- Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) einstellen -> Par. Nr. 250
- Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!) -> Par. Nr. 251
- Max. Beladetemperatur Puffer einstellen -> Par. Nr. 252
- Max. Kollektortemperatur einstellen -> Par. Nr. 253
- Kurzlauffunktion einstellen (z.B. bei Röhrenkollektoren) -> Par. Nr. 259

Für Solarbeladung oben (TOP-Ladung):

- Einschalt-DT (=Temperaturdifferenz) für 3WV4 einstellen -> Par. Nr. 254
- Ausschalt-DT einstellen (muss immer kleiner als Einschalt-DT sein!) -> Par. Nr. 255
- Zieltemperaturen einstellen -> Par. Nr. 256 / 257
- max. Puffertemperatur für TOP-Ladung einstellen -> Par. Nr. 258

Was tun, wenn die Pufferladung Solar nicht funktioniert:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen (T1, T2) -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handscharter für Pumpe P4 auf Automatik ? -> Handscharter auf Automatik stellen
- Läuft bei erfüllten Einschaltkriterien P6 auf Automatik -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Für Solarbeladung oben (TOP-Ladung):

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen (T1, T2, T5) -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Handscharter für 3WV4 auf Automatik ? -> Handscharter auf Automatik stellen
- Schaltet 3WV4 bei erfüllten Einschaltkriterien (DT) nach oben -> Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.4 Heizkreise 1 / 2 (gemischt):

(Heizkreis 2 optional)

Je nach Ausbaustufe sind maximal zwei elektrisch, außentemperaturgeführte Heizkreise möglich.
Die Beschreibung, bzw. die Parameterzahlen beziehen sich auf den Heizkreis 1 und 2

Einstellung für Heizkreis1 / 2 :

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK1, Par. Nr. 81, 86, 91, 96, 101, 110..113, 150..157, 270..287)

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK2, Par. Nr. 82, 87, 92, 97, 102, 114..117, 160..167, 290..307)

- Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen -> Par. Nr. 81 / 82
- Heizkurve einstellen -> Par. Nr. 150..152 / 160..167 (siehe Bild)
- Absenk-/Abschaltcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 155 / 165
- Frostschutzfunktion einstellen -> Par. Nr. 157 / 167
- Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren -> Par. Nr. 191 / 192
- Wochenprogramm einstellen -> Par. Nr. 270..287 / 290..307 (siehe Bild)

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen -> Par. Nr. 81 / 82
- Einstellung Partyschaltung überprüfen -> Par. Nr. 86 / 87
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv? -> Par. Nr. 000, 155, 270..287 / 000, 165, 290..307 / 000
- Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen -> Par. Nr. 101, 110..113 / 102, 114..117
- Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen -> Par. Nr. 31 / 32 : 0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb
- Puffertemperatur T5 überprüfen -> T5 < Par. Nr. 156 / 166 , Ja? -> Puffer hochheizen (lassen)
- Vorrang für Warmwassernachladung überprüfen -> Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich oben geladen
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Stehen Handschalter für Pumpe P3 / P5 und Mischer1 / 2 auf / zu auf Automatik ? -> Handschalter auf Automatik stellen
- Laufen P3 / P5 und Mischer1 / 2 auf / zu auf Automatik -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.4 Heizkreise 3 (ungemischt):

Einstellung für Heizkreis3:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung für HK3, Par. Nr. 83, 88, 93, 98, 103, 118..121, 170,171,175,176,177, 310..327)

- | | |
|---|-----------------------------------|
| -Sommer-/Winterschaltung auf gewünschten Schwellwert stellen | -> Par. Nr. 83 |
| -Heizkurve einstellen (zur Berechnung der Puffer-Solltemperatur | -> Par. Nr. 170,171 (siehe Bild) |
| -Abschaltcharakteristik einstellen | -> Par. Nr. 175 |
| -Frostschutzfunktion einstellen | -> Par. Nr. 177 |
| -Überschussfunktion über Heizkreis aktivieren/deaktivieren | -> Par. Nr. 193 |
| -Wochenprogramm einstellen | -> Par. Nr. 310..327 (siehe Bild) |

Was tun, wenn der Heizkreis nicht funktioniert ?

- | | |
|--|---|
| -Einstellung Sommer-/Winterschaltung überprüfen | -> Par. Nr. 83 |
| -Einstellung Partyschaltung überprüfen | -> Par. Nr. 88 |
| -Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Abs./Abschaltung aktiv? | -> Par. Nr. 000, 175, 310..327 |
| -Einstellungen Urlaubsprogramm überprüfen | -> Par. Nr. 103, 118..121 |
| -Vom Regler errechnete Solltemperatur überprüfen | -> Par. Nr. 33: 0.0=Heizkreis aus, 20.0=Frostschutz, > 20.0=Normalbetrieb |
| -Puffertemperatur T5 überprüfen | -> T5 < Par. Nr. 176, Ja? -> Puffer hochheizen (lassen) |
| -Vorrang für Brauchwassernachladung überprüfen | -> Par. Nr. 198 = 1.0, Ja? -> Heizkreise bleiben inaktiv bis Pufferbereich oben geladen |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Steht Handschalter für Pumpe P7 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| -Läuft P7 auf Automatik | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.5 Puffermanagement:

Einstellung für Puffer:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 190..198, evtl. 200..204)

- Überschussfunktionen einstellen -> Par. Nr. 190 .. 195
- Pufferüberhöhung für Bevorratung Warmwasser-/Heizkreise -> Par. Nr. 196, 197
- Vorrang für Warmwassernachladung einstellen -> Par. Nr. 198
- Einstellwerte für Umladung Hauptpuffer <-> Folgepuffer überprüfen -> Par. Nr. 200..204

Einstellung für Kesselanforderung (K1):

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 240..243)

- Regelcharakteristik einstellen -> Par. Nr. 238, P239, P240
- Einschaltschwelle für Pumpe P2 einstellen -> Par. Nr. 241 z.B. 20°C für Öl/Gaskessel, ca. 60°C für Pelletk.
- Einschaltdifferenz einstellen -> Par. Nr. 242
- Sicherheitsabschaltung einstellen -> Par. Nr. 243

Was tun, wenn die Anforderung des Kessels nicht funktioniert:

- Regelcharakteristik überprüfen -> Par. Nr. 238, P239, P240
- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ?
- Kessel überprüfen (STB-, Thermostat-Abschaltung) -> Kontroll-LED überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Pumpe P2 überprüfen -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen
- Handscharter für Pumpe P2 bzw. K1 auf Automatik ? -> Handscharter auf Automatik stellen
- Anforderung für Warmwassernachladung erfüllt ? -> T4 > Wert von Parameter Nr. 18
- Anforderung für Heizkreisnachladung erfüllt ? -> T4 > Wert von Parameter Nr. 19
- Uhrzeit überprüfen, Zeit im Zeitfenster?, Zeitsteuerung aktiv? -> Par. Nr. 000, 138, 410..427

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

Einstellung für Holzkessel / Kachelofen – Solarbeladung2 etc.:

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 245..249)

- | | | |
|---|-----------------|---|
| -Einschaltswelle für Pumpe P6 einstellen | -> Par. Nr. 245 | Holzkessel: Schwellwert > Rücklaufanhebungstemperatur, Solarbeladung2: -> 10.0 |
| -DTx Pumpe P6 einstellen | -> Par. Nr. 246 | |
| -Puffer-Maximaltemperatur für Pumpe P6 einstellen | -> Par. Nr. 247 | |
| -Regelungscharakteristik einstellen | -> Par. Nr. 249 | 0.0-> Holzkessel, 1.0 -> Solarbeladung2 |

Was tun, wenn die Pufferladung Holzkessel/Kachelofen - Solarbeladung2 nicht funktioniert:

- | | |
|--|---|
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Pumpe P6 überprüfen | -> Kontroll-LED überprüfen, Pumpengeräusch überprüfen, Verdrahtung überprüfen |
| -Handschalter für Pumpe P6 auf Automatik ? | -> Handschalter auf Automatik stellen |
| -Einschaltkriterium erfüllt ? | |

Weitere Hinweise finden Sie im Kapitel: Temperaturfühler, Leistungs-/Schaltausgänge überprüfen

2.6.6 Energieertragsmessung (EEM):**Einstellung für EEM:**

(siehe auch Parameter-Voreinstellung, Par. Nr. 470, 471)

- | | |
|---|----------------------|
| -Volumenanteil Frostschutz, Frostschutzart einstellen | -> Par. Nr. 470, 471 |
|---|----------------------|

Was tun, wenn die Energieertragsmessung (EEM) nicht funktioniert:

- | | |
|--|---|
| -Volumenmeßteil im Rücklauf der Solarleitung („kalteer“ Leitung) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Volumenmeßteil in Flussrichtung eingebaut (Pfeil -> Kollektor) ? | -> Einbau Volumenmeßteil korregieren |
| -Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen | -> Fühleranbringung, Fühlerbefestigung, Verdrahtung korrekt ? |
| -Durchfluss bei aktiver Pumpe > 0 Liter/min | -> Par. Nr. 23 |
| -Differenztemperatur > 0°C | -> Par. Nr. 22 |
| -Aktualisierung der Werte abwarten | -> alle 20 Sekunden ! |

2.6.7 Temperaturfühler überprüfen:

- Gemessene Temperaturen auf reale Werte überprüfen
 - Fühleranbringung korrekt ?
 - Fühlerbefestigung korrekt ?
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt ?
 - Display-Anzeige bei Kurzschluss
 - Display-Anzeige bei Leitungsbruch
 - Nach Ausklemmen Widerstandswerte vergleichen
- > durch Vergleichsinstrumente
 - > siehe Hydraulikschema
 - > mechanische Befestigung überprüfen
 - > siehe Klemmenplan
 - > 8888
 - > 9999
 - > siehe Tabelle bei Installationshinweise

2.6.8 230V-Schaltausgänge überprüfen (A2..A16) :

Einige 230V-Schaltausgänge werden vom Systemregler für Drehzahlregelung verwendet. Befindet sich ein Schaltausgang im drehzahlgeregelten Modus zeigt dies die Kontroll-LED durch ein pulsierendes Licht an („Flackern“). Dieser Zustand wird vom Regelprogramm aus erstellt und bedeutet keine Fehlfunktion des 230V-Schaltausganges!

- Schalterstellung richtig
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Schaltspannung überprüfen (Multimeter)
 - Evtl. Schaltmodul wechseln
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > siehe Klemmenplan
 - > Schalter AUS -> ca. 0 V(AC), Schalter EIN -> ca. 220-230V(AC)
 - > siehe Austauschanleitung

2.6.9 Potentialfreien Ausgang überprüfen (A1 bzw. K1) :

- Schalterstellung richtig
 - Sicherung in Ordnung
 - Verdrahtung, Anschluss korrekt
 - Im ausgeklemmten Zustand die Kontakte überprüfen (z.B. mit Ohmmeter, Durchgangsprüfer, Multimeter)
- > Automatik / EIN / AUS , Kontroll-LED überprüfen
 - > Klemmenfeld linke Seite (4A, mT)
 - > siehe Klemmenplan
 - > Schalter AUS -> kein Kontakt zwischen Schließer und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> Kontakt zwischen Schließer und gemeinsame Anschluss (K1)
 - > Schalter AUS -> Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)
Schalter EIN -> kein Kontakt zwischen Öffner und gemeinsamen Anschluss (K1)
- Evtl. Schaltmodul wechseln
 - > siehe Austauschanleitung

2.6.10 Funkuhr überprüfen:

- | | |
|---|--|
| -Uhrzeit überprüfen | -> Par. Nr. 000 |
| -Kontroll-LED (Funkuhrmodul bzw. Klemmenfeld links) (gilt nicht für Aussenfunkuhr) | -> blinkt regelmäßig im Sekundentakt ? Nein -> kein bzw. fehlerhafter Empfang -> anderen Befestigungsort suchen |
| -Kontroll- Punkt im linken 3stelligen Display (rechts unten) | -> erscheint regelmäßig, bzw. mehrmals am Tag -> korrekter Funkuhrempfang |

2.6.11 pBus-System überprüfen:

- | | |
|--|--|
| -Verdrahtung, Anschluss korrekt ? | -> siehe Klemmenplan |
| -Leitungen A und B vertauscht ? | -> siehe Klemmenplan |
| -p-Bus-Gerät (z.B. Raumthermostat, Fernanzeige) in Ordnung ? | -> evtl. ausklemmen, defektes Gerät von Busleitung trennen |

2.6.12 Direktverbindung Systemregler ÖKOTemp <-> PC überprüfen


- | | |
|---|---|
| -Schnittstellenconverter auf Serielle Schnittstelle am PC gesteckt? | -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter) |
| -1:1 – 9pol. Verbindungskabel vom Systemregler ÖKOTemp zum Schnittstellenconverter verwendet ? | -> siehe Klemmenplan, siehe Aufdruck Schnittstellenconverter (pBus-Converter) |
| -Systemeinstellungen im Programm WATCHtemp korrekt ? | -> siehe Hilfefunktion WATCHtemp |

3. Installationshinweise

3.1 Klemmenpläne


Klemmenplan Temperatureingänge (TYP 400401)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

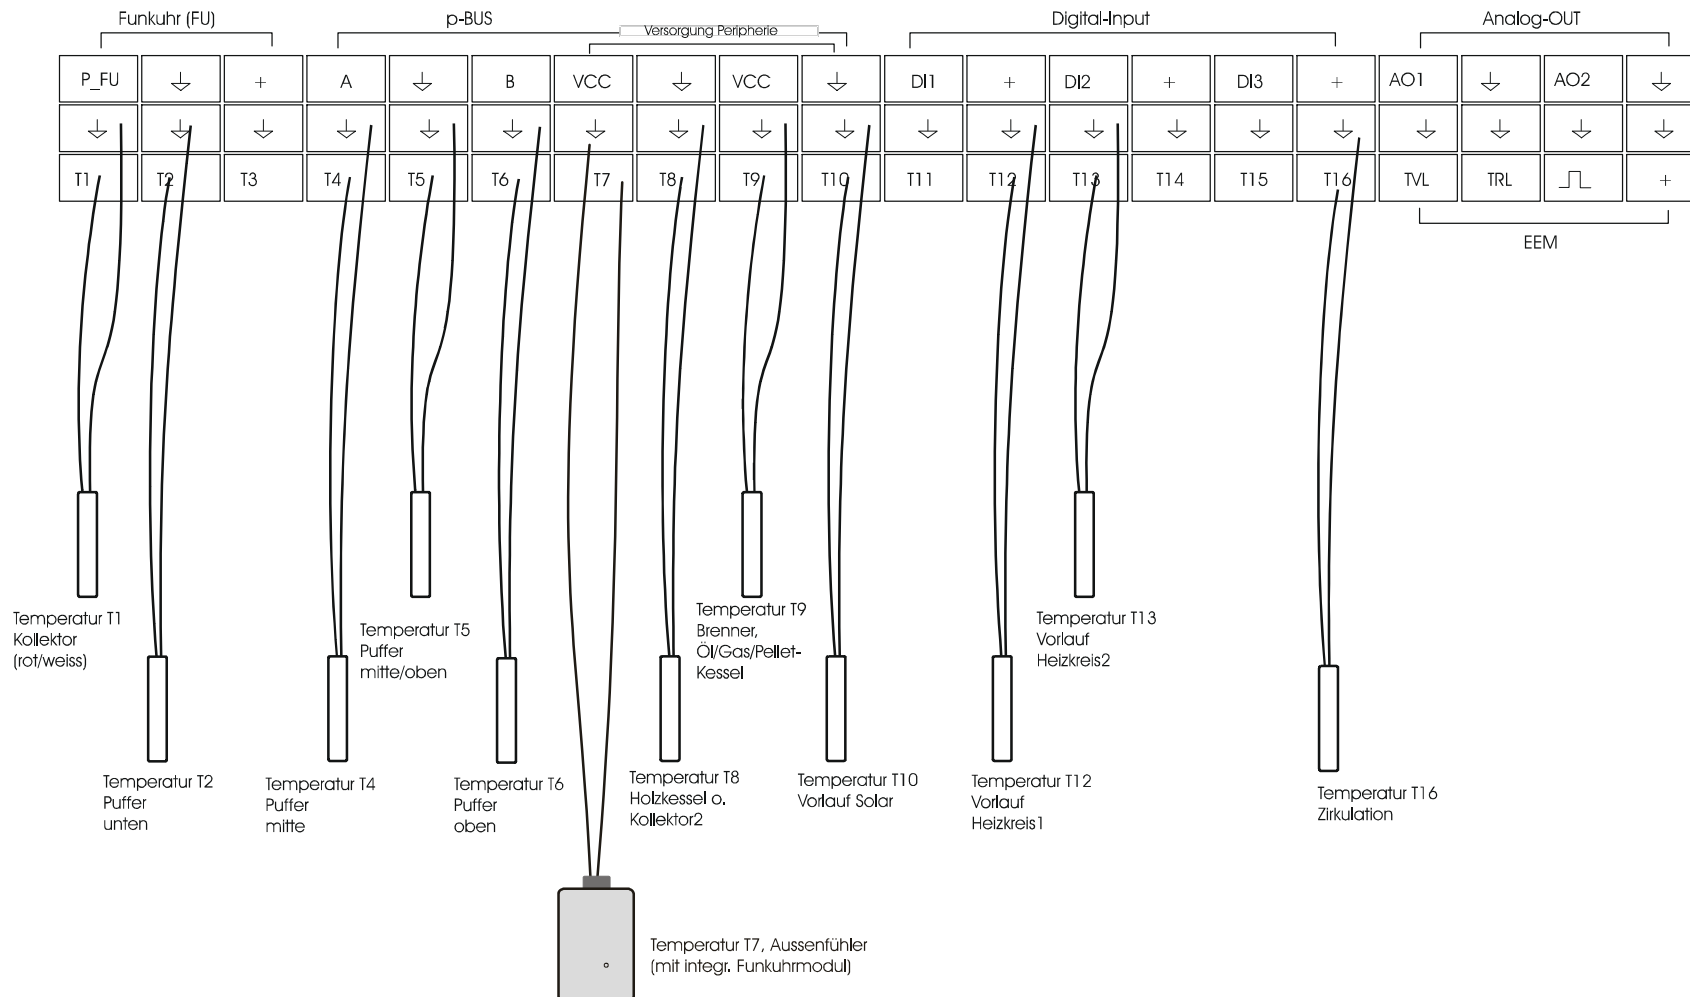


Klemmenplan Temperatureingänge (TYP 400402)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

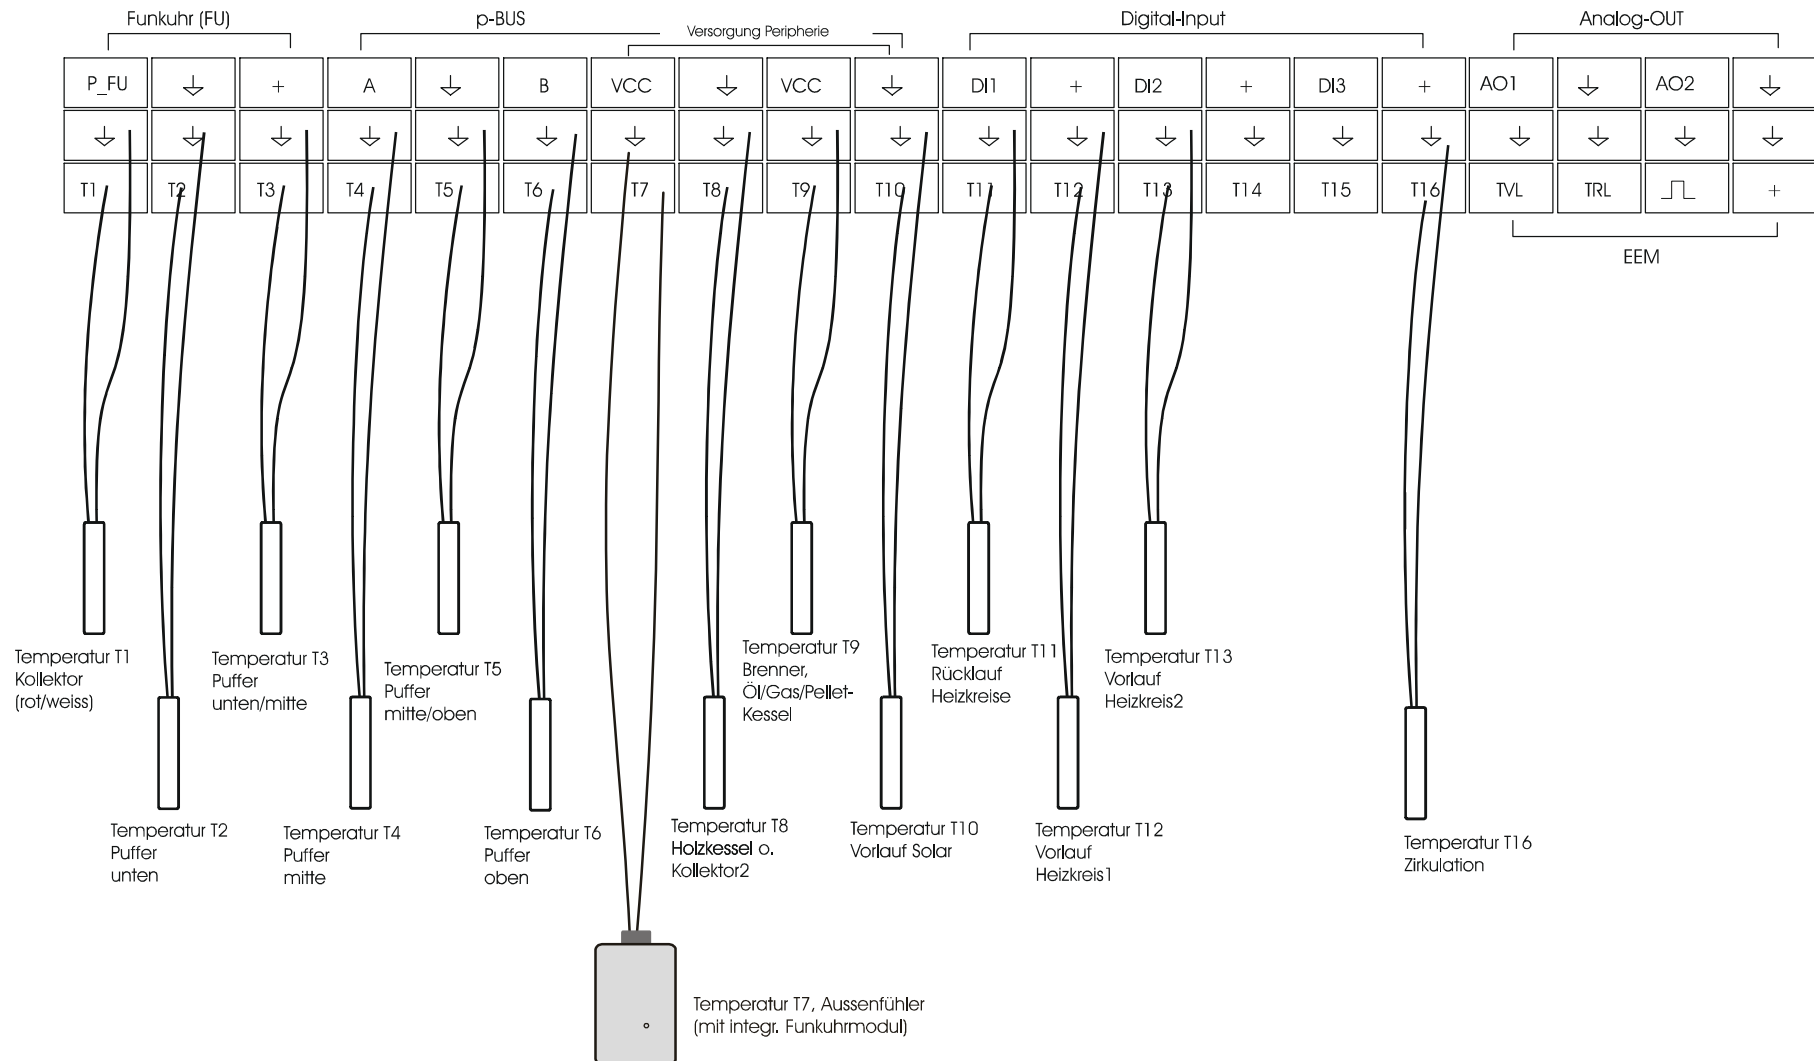


Klemmenplan Temperatureingänge (TYP 400403)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

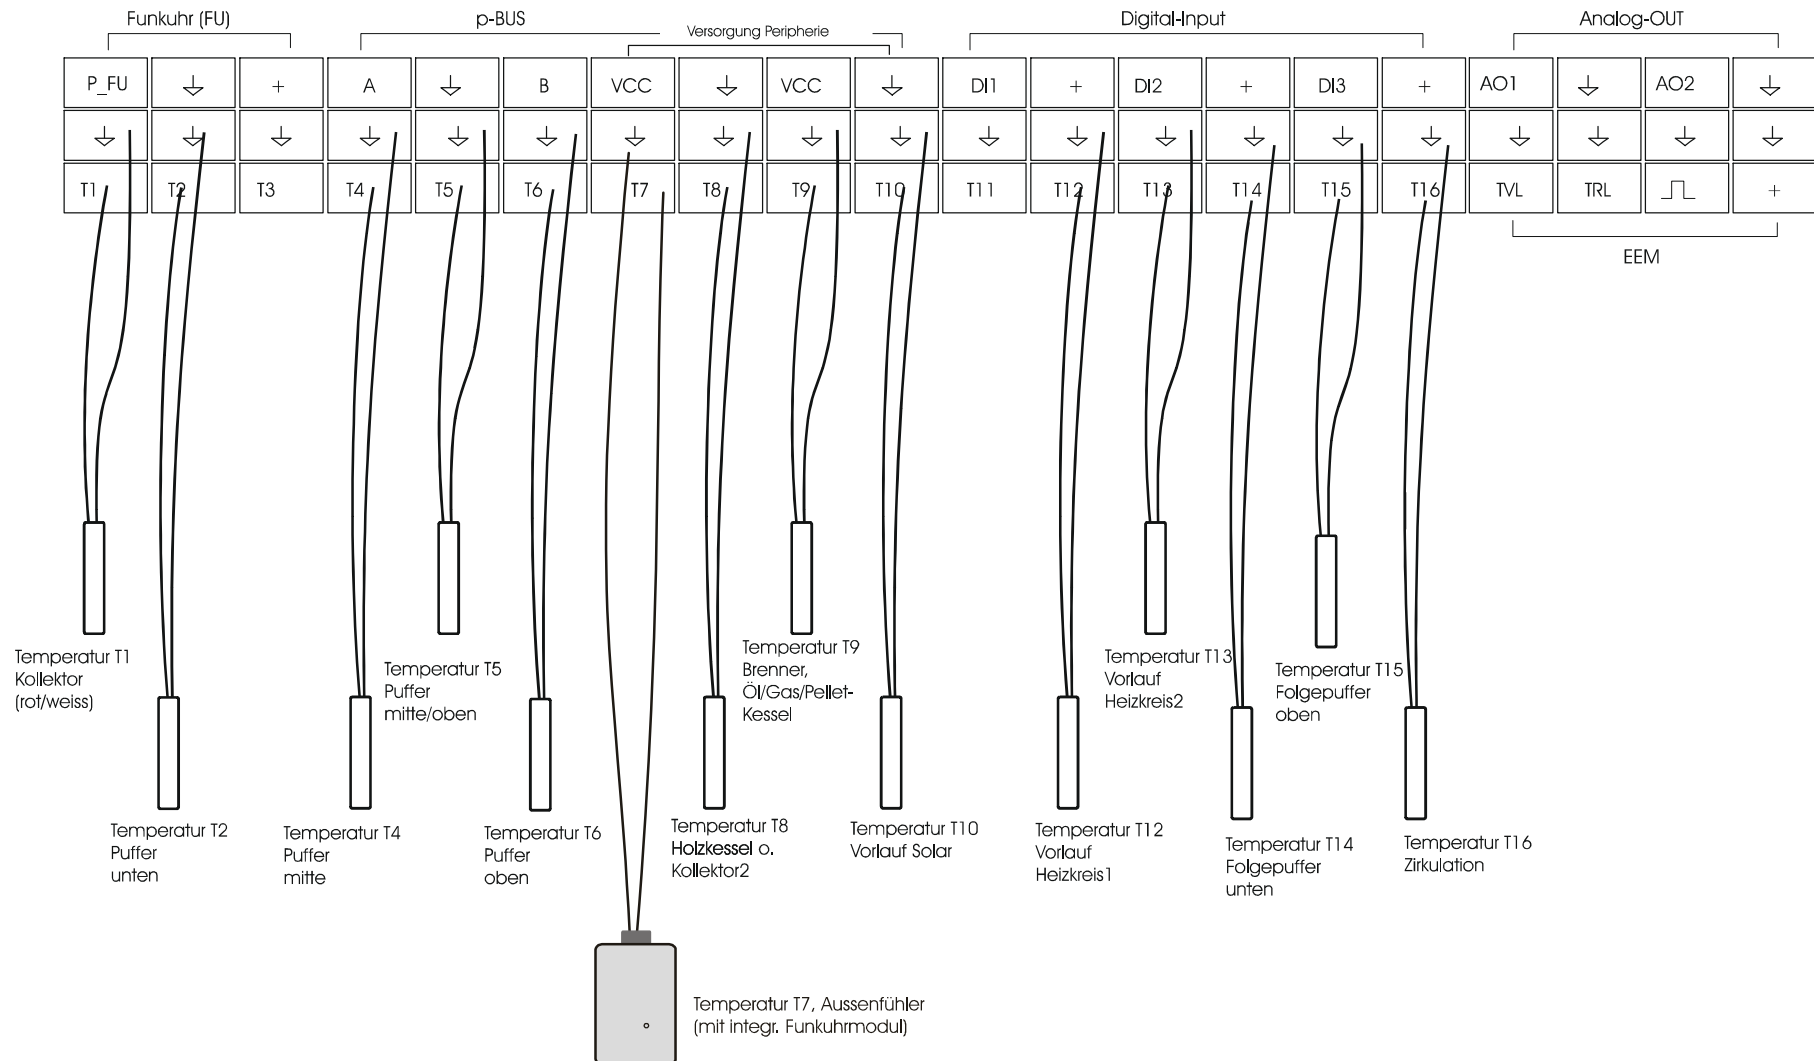


Klemmenplan Leistungsausgänge (TYP 400401)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

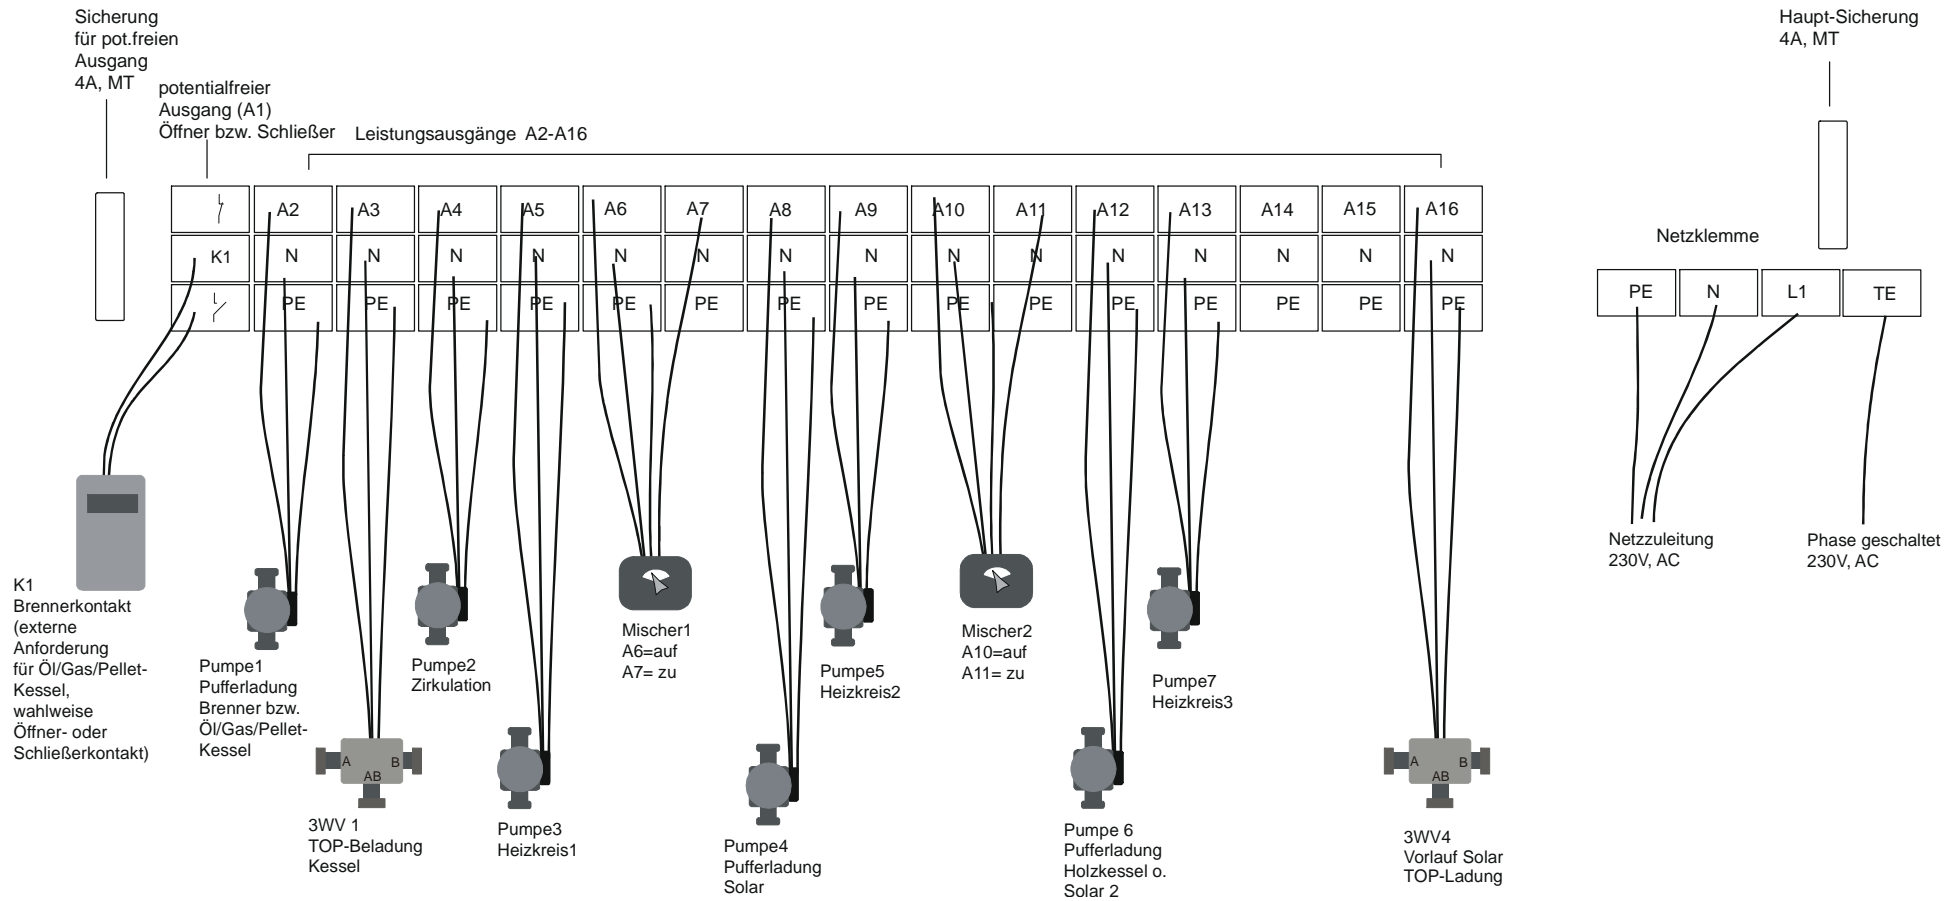


Klemmenplan Leistungsausgänge (TYP 400402)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

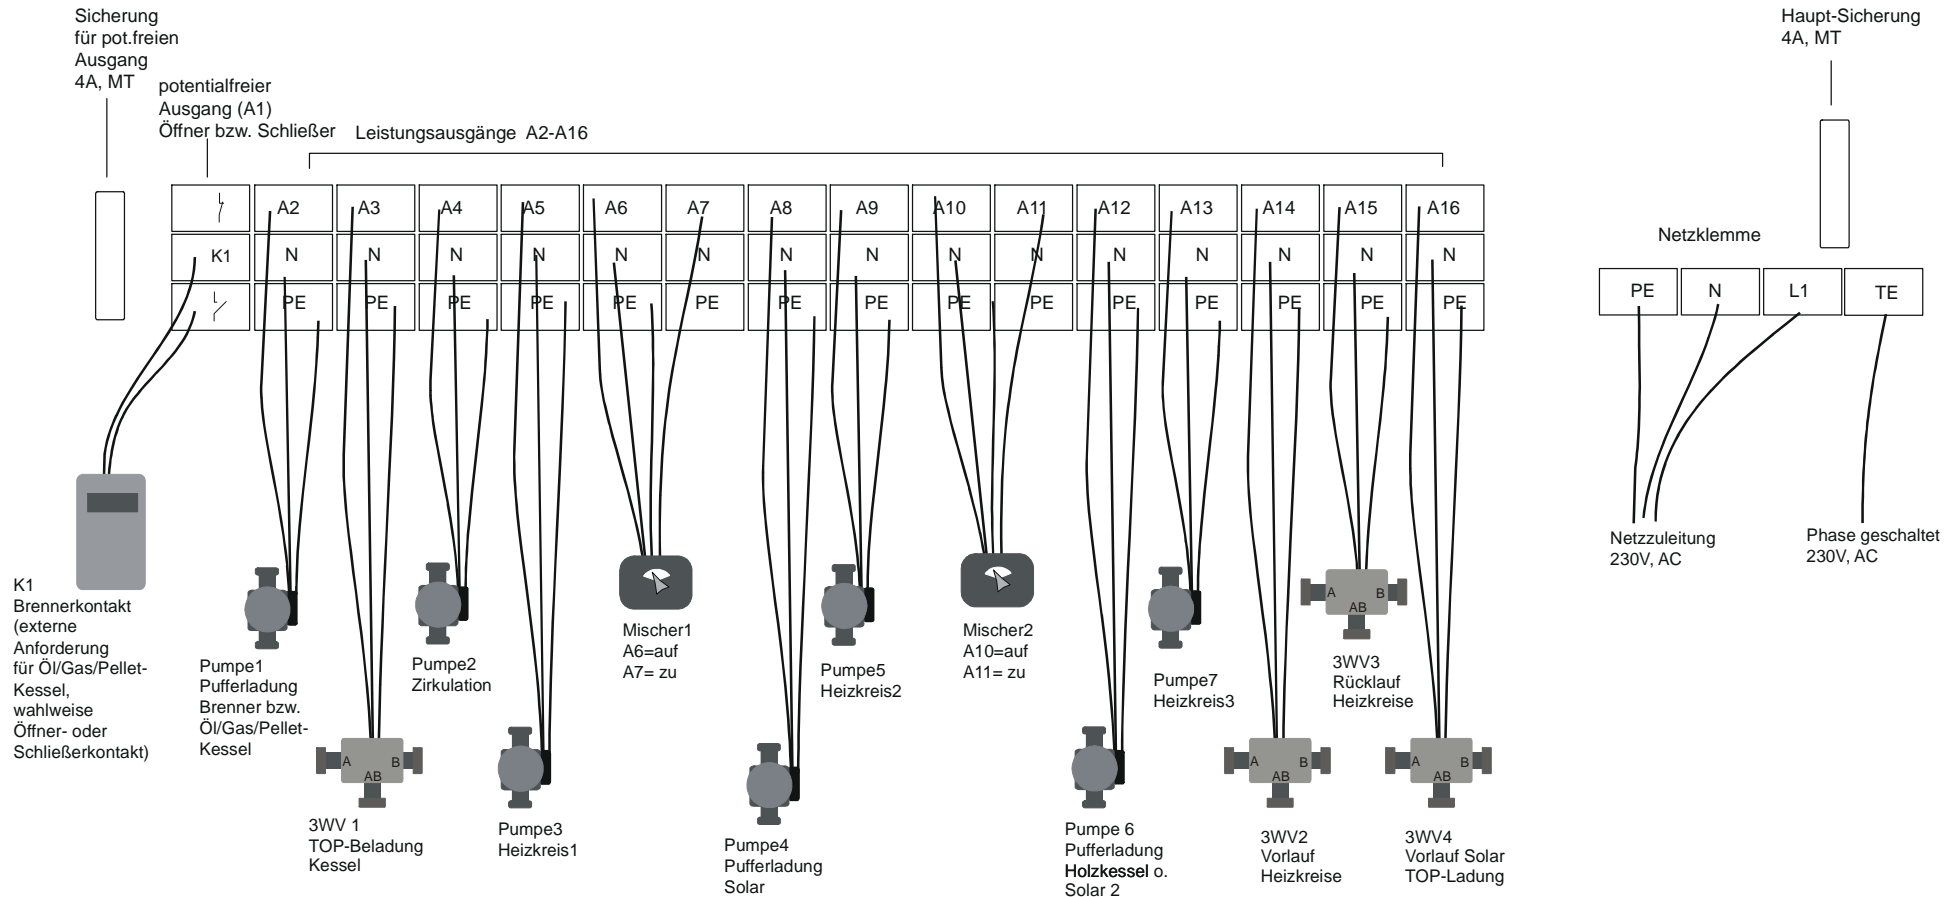


Klemmenplan Leistungsausgänge (TYP 400403)

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

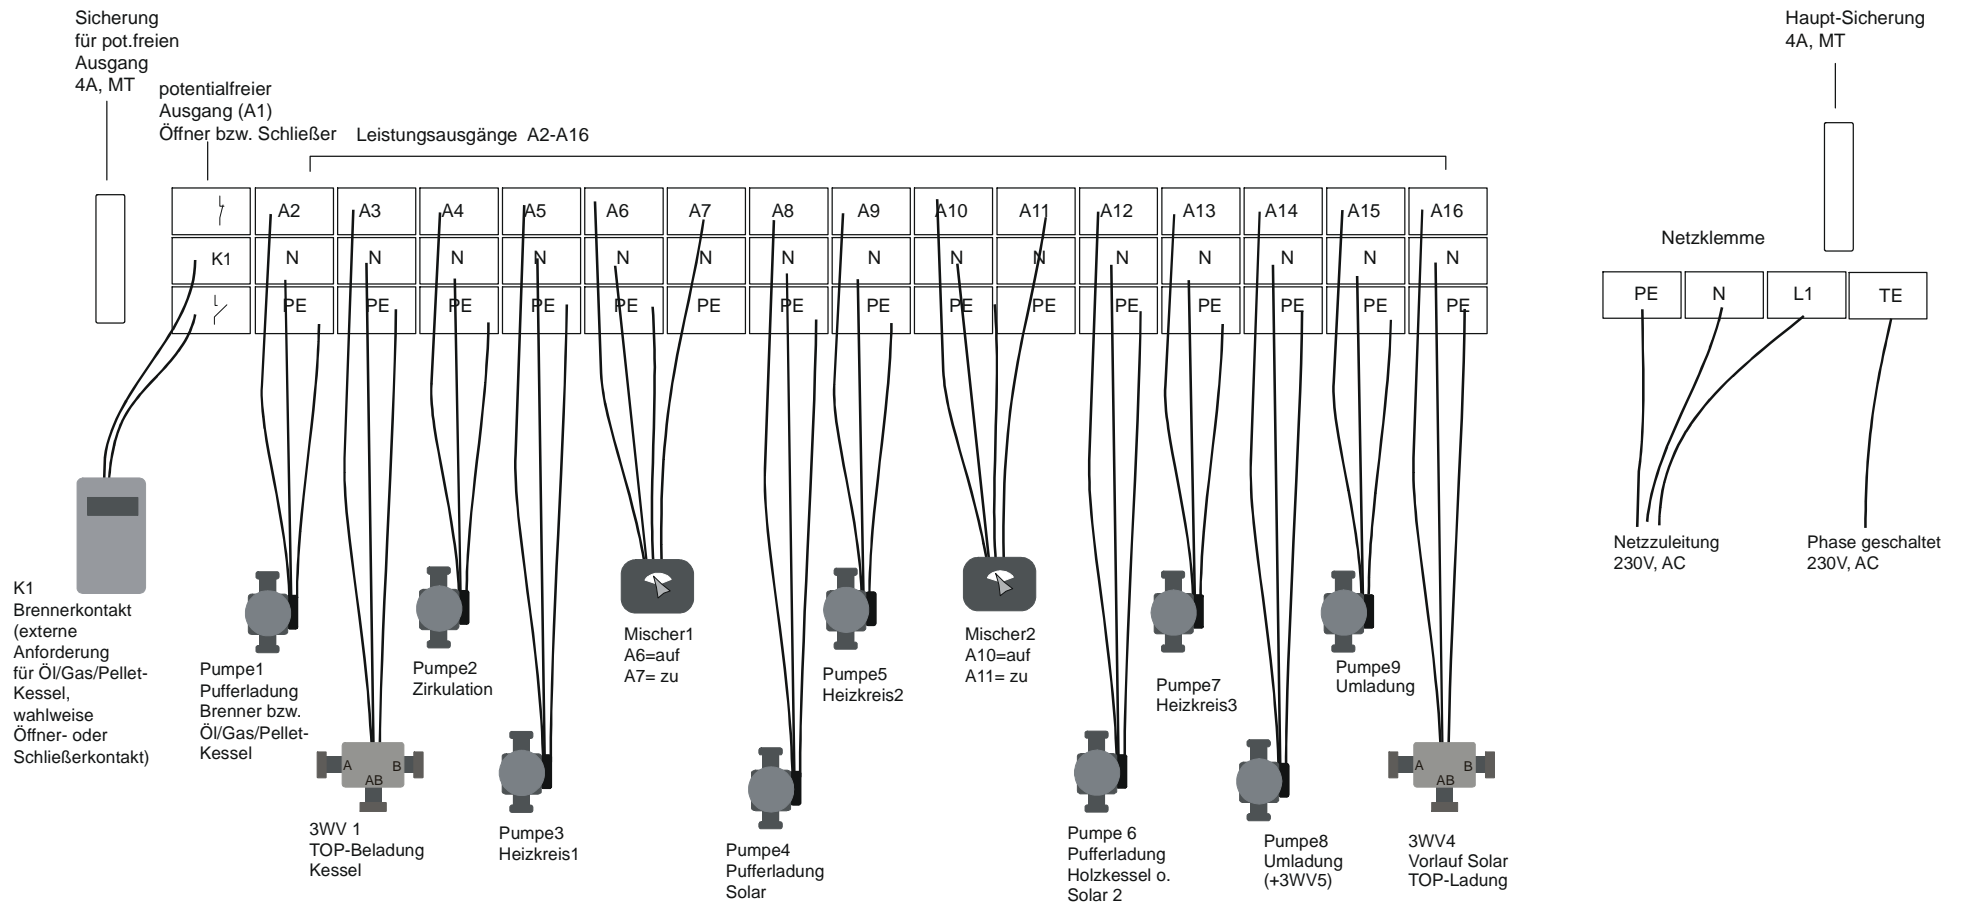


Klemmenplan Energieertragsmessung, Digital-Input, Analog_Output

siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

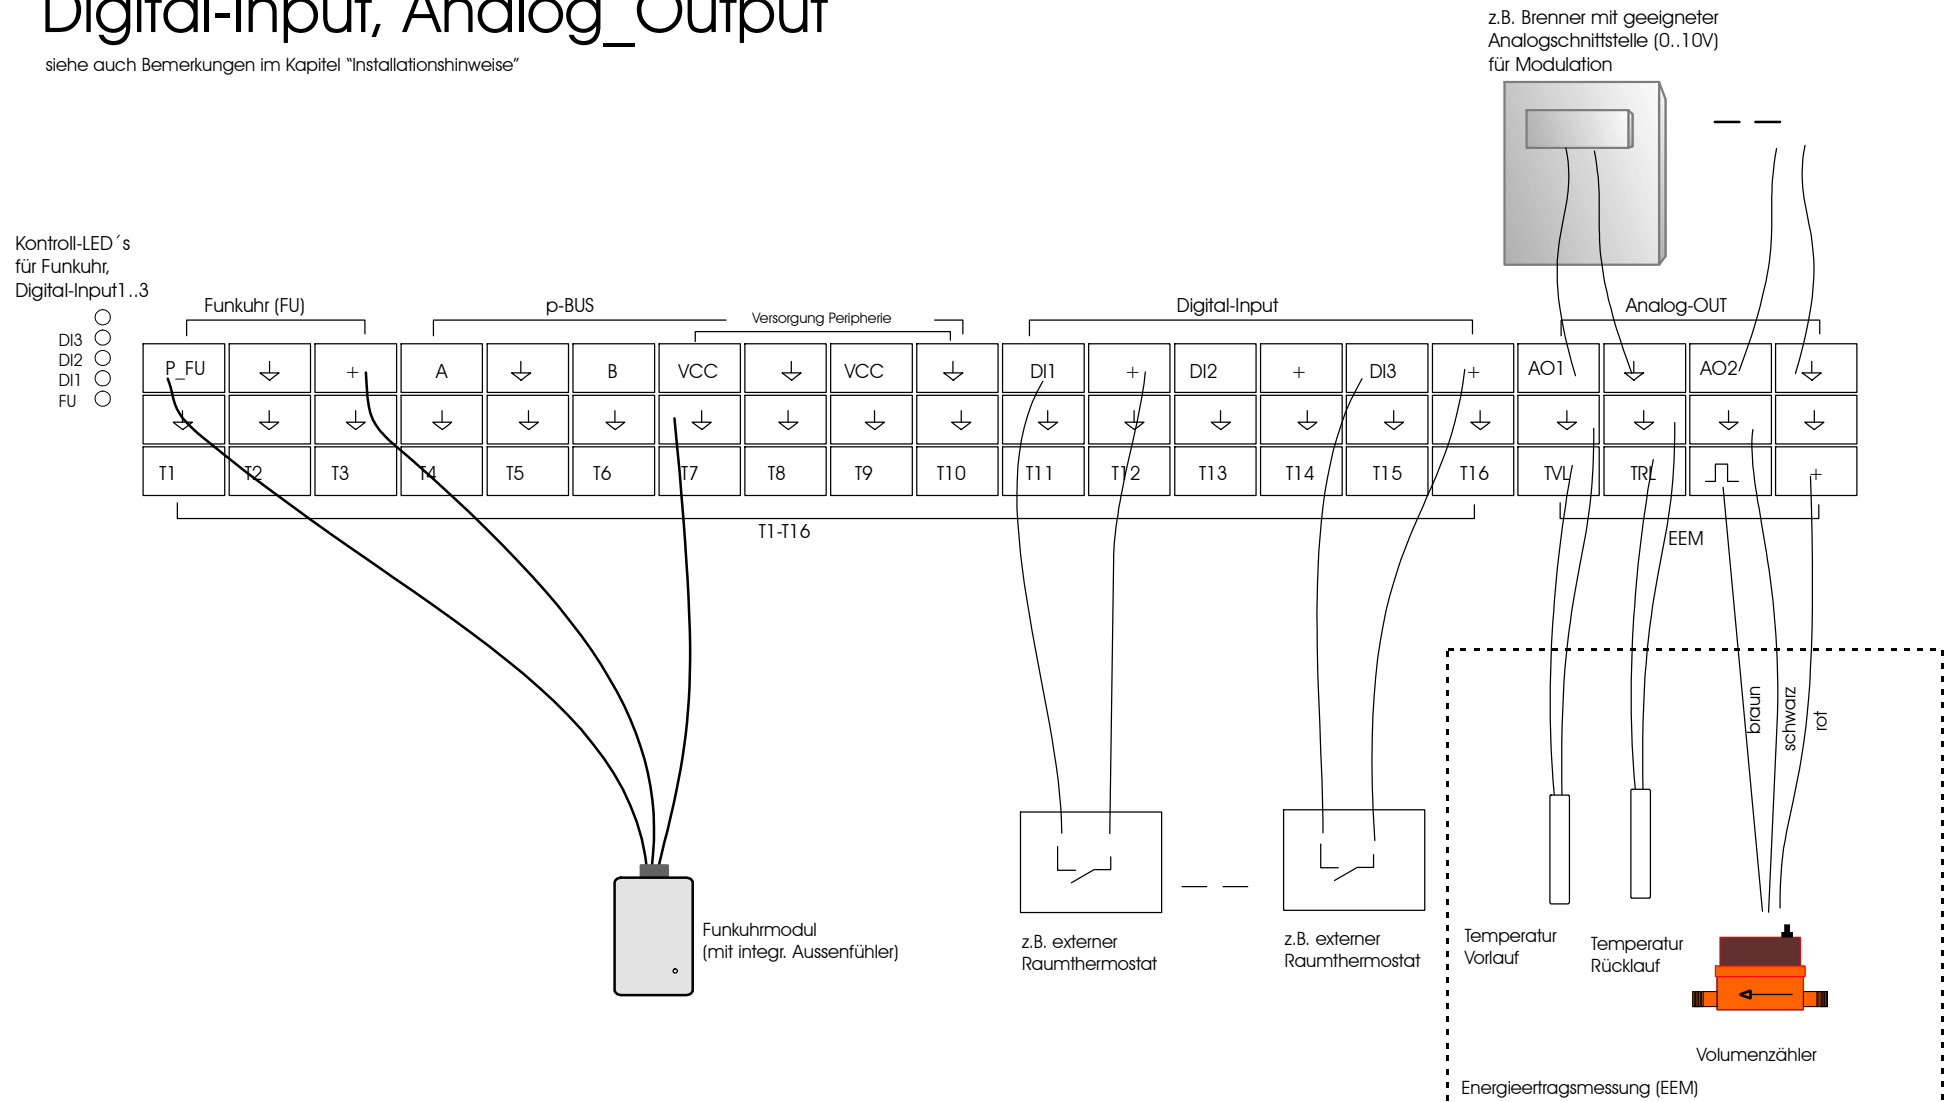


Klemmenplan p-Bus


siehe auch Bemerkungen im Kapitel "Installationshinweise"

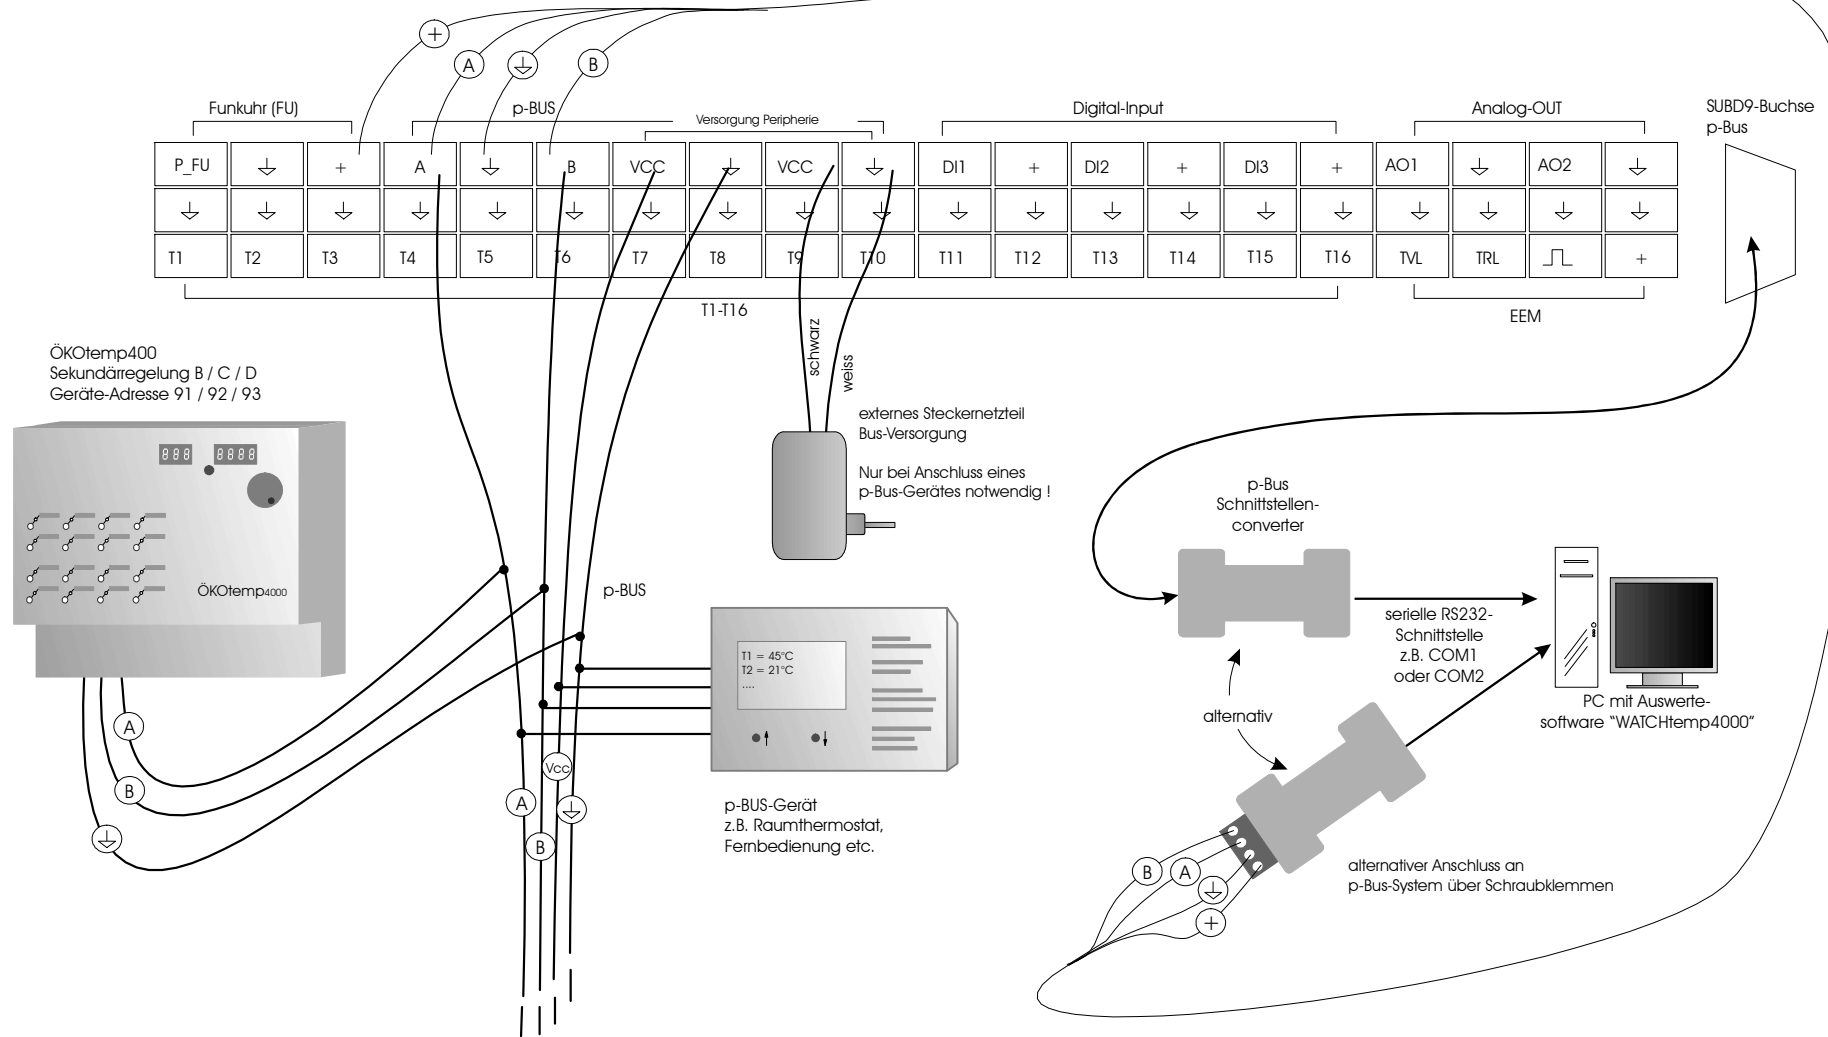

3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

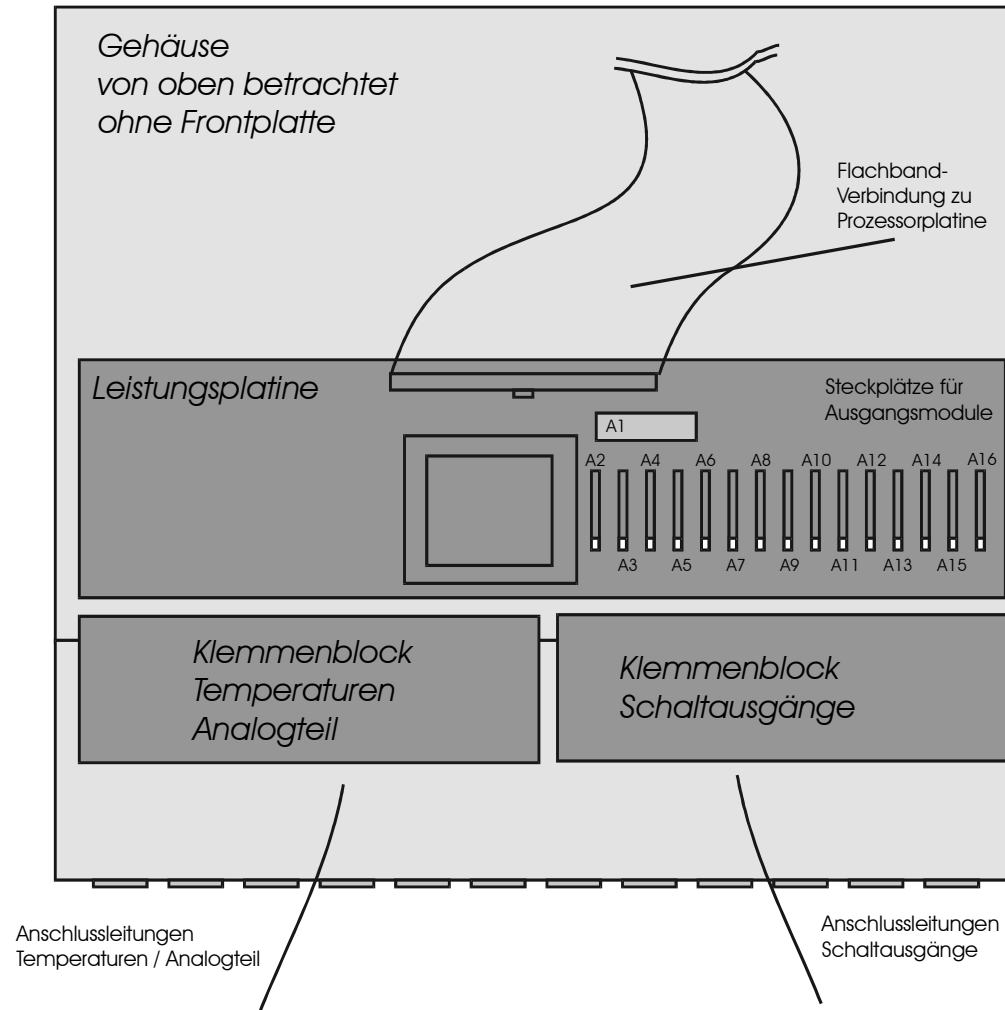


3.2 Anschlussbaugruppen, interner Aufbau

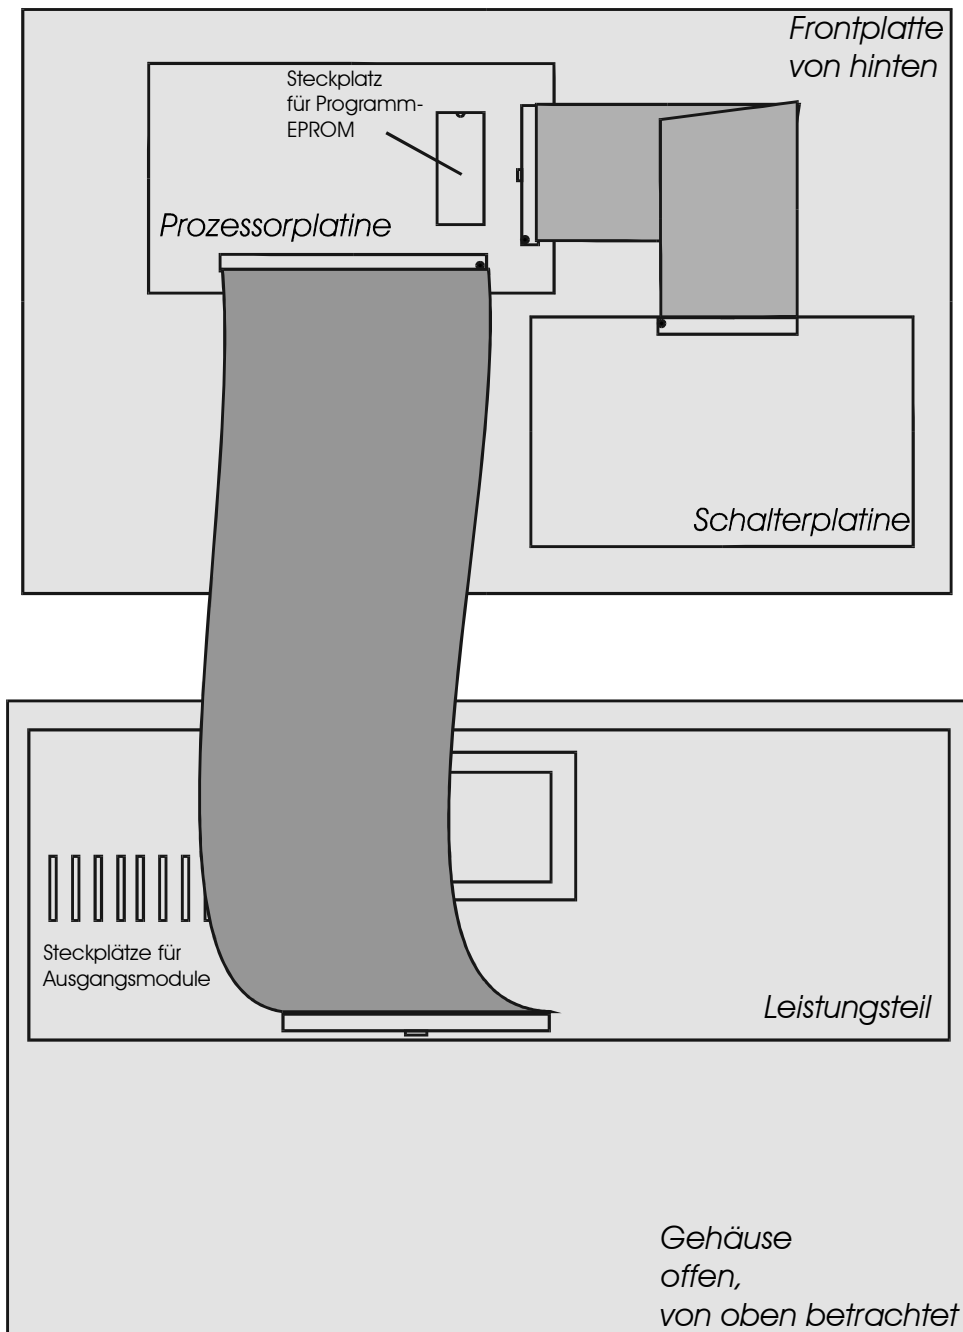

3.3 Netzzuleitung

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $1,50 \text{ mm}^2$

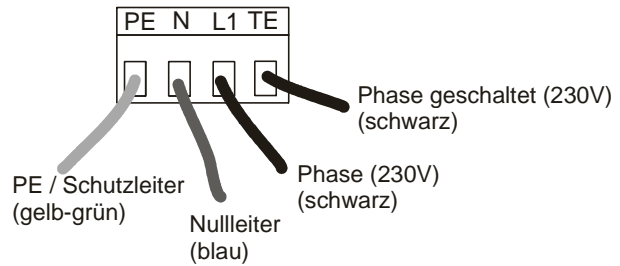

3.4 Temperaturfühler

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. $0,25 \text{ mm}^2$
- Der Fühleranschluß ist grundsätzlich verpolungssicher.
- Die Fühlerkabel können bis zu ca. 50m verlängert werden.
- Innerhalb eines Temperaturbereiches sind die Fühler grundsätzlich untereinander austauschbar.
- Die Fühler besitzen eine NTC-Charakteristik: je höher die Temperatur, desto kleiner der Widerstandswert des Fühlers
- **Zum Messen des Widerstandswertes ist der Fühler im Systemregler unbedingt auszuklemmen, da das Gerät sonst geschädigt wird.**
- Widerstandswerte: siehe Technische Daten


Standardfühler:

z.B. für Pufferspeicher, Heizkreisvorlauf etc.
Temperaturbereich ca. $0^\circ\text{C} \dots 90^\circ\text{C}$




Kollektorfühler:

Temperaturbereich ca. $-20^\circ\text{C} \dots 200^\circ\text{C}$

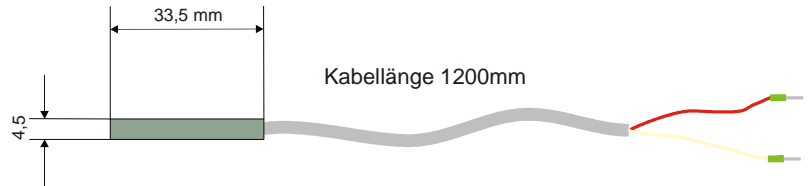


Holzfühler:

Temperaturbereich ca. $-20^\circ\text{C} \dots 200^\circ\text{C}$

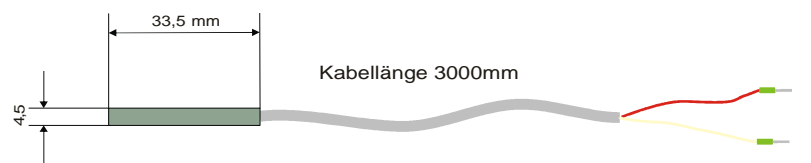


Klebefühler:

z.B. für Frischwasserstation
Sehr schnelle Reaktion
kann nur einmal aufgeklebt werden
Temperaturbereich ca. $0^\circ\text{C} \dots 90^\circ\text{C}$

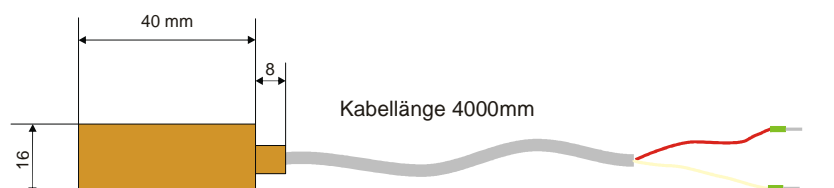


Stufenfühler:


z.B. für Frischwasserstation,
Warmwasseranschluss, Schneidring Ø 8mm
Temperaturbereich ca. 0°C ... 90°C

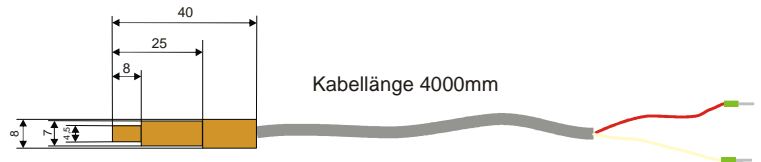**Aussenfühler:**

Wetterfestes Gehäuse
Temperaturbereich ca. -30°C ... +50°C

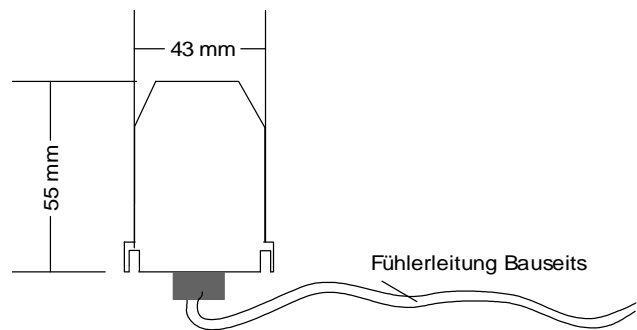**Außenfühler mit Funkuhr:**


Standard ab ca. 2006
Wetterfestes Gehäuse
Temperaturbereich ca. -30°C ... +50°C

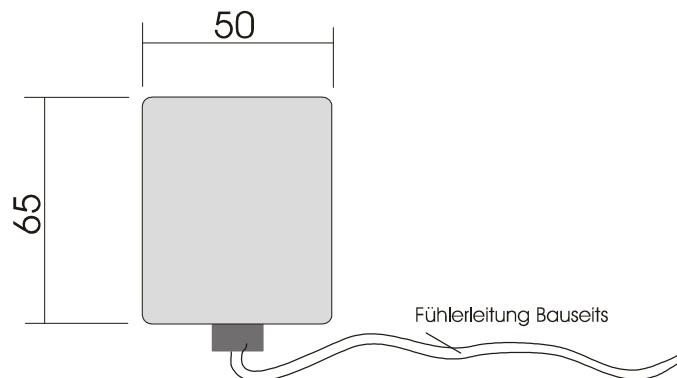

3.5 Digital-Eingänge, Digital Input (optional)

- Max. 3 Digitaleingänge (DI1, DI2, DI3) für verschiedene Regelungsaufgaben
- Geeignet für potentialfreien Relaiskontakt, sowie Kleinspannung (5V)
- Anschluss z.B. für externen Raumthermostat mit Relaiskontakt


Syst emregler ÖKOt emp

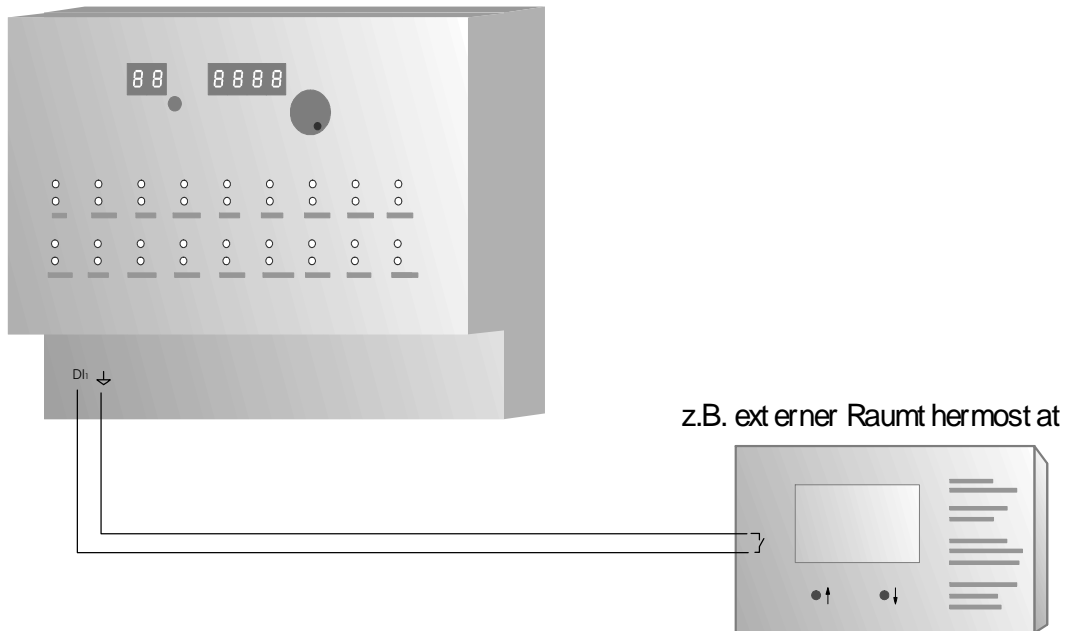

3.6 Analog-Ausgänge / Analog-Out (optional)

- Max. 2 Analog-Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- z.B. für die Modulation, bzw. Leistungsregelung von geeigneten Kesseln
- Standardschnittstelle 0..10V, max. 5mA pro Ausgang

Syst emregler ÖKOt emp

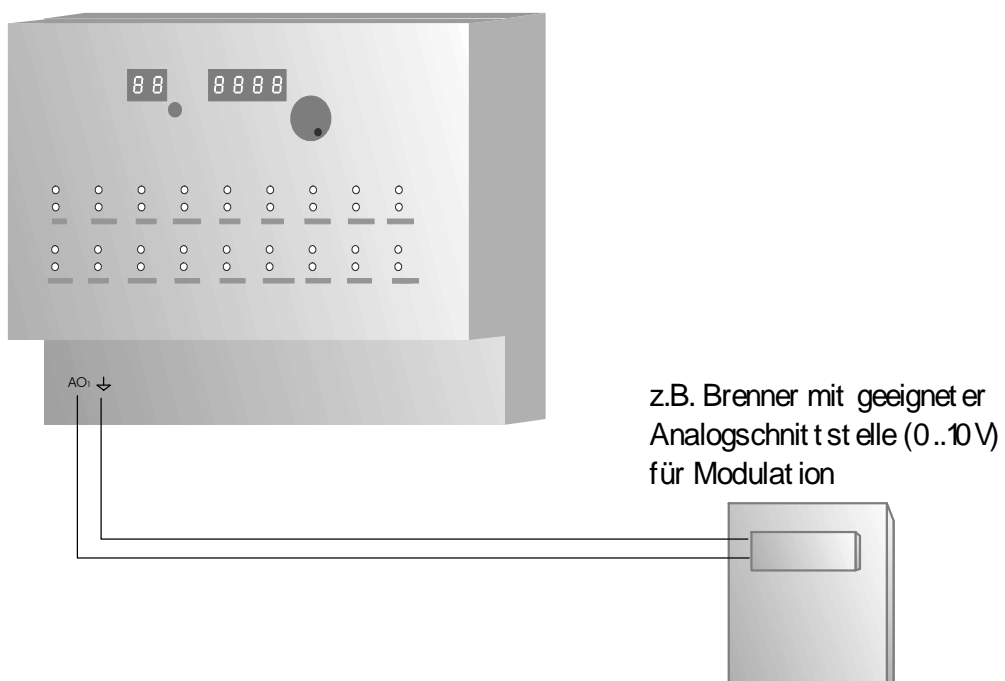


3.7 Schaltausgänge

- Elektronische Schaltausgänge 230V, max. 1,4 A
 - Es können grundsätzlich alle handelsüblichen Pumpen und Ventile angeschlossen werden
 - Bei drehzahlgeregelten Ausgängen dürfen keine elektronisch geregelten Pumpen (z.B. UPE..) verwendet werden.
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,75 mm²

- Potentialfreier Relaiskontakt (z.B. für Kesselanforderung), max. 230V, max. 3A
 - Zum Anschluss einer externen Wärmequelle, wie Öl-/Gas-/Pelletkessel, BHKW, etc.
 - Es stehen zwei Relaiskontakte zur Verfügung: Öffner-Kontakt, Schliesser-Kontakt.
 Wird die Wärmequelle vom Systemregler angefordert wird das Relais betätigt und die Kontakte wechseln ihre Stellung.



interne Kontaktstellung

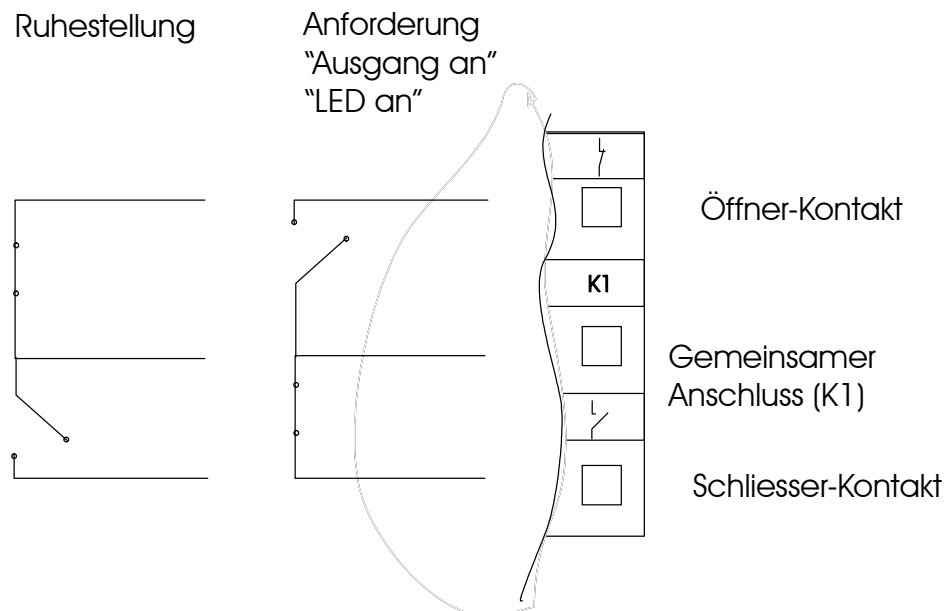

3.8 Energieertragsmessung (optional)

- Temperaturfühler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Siehe auch Absatz „Temperaturfühler“
 - Montage als Tauchfühler oder Rohranlegefühler
 - Montage unter gleichen Umgebungsbedingungen, wie gleiche Isolierwerte, Eintauchtiefe bei Tauchhülsen


- Volumenzähler:
 - Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
 - Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
 - Einbaumaße: 1" Außengewinde, Länge: 130mm,
 - Montage im **Rücklauf** (des Solarkreises) = „kalte“ Seite
 - **Durchflußrichtung** beachten
(Pfeil in Flussrichtung, in Richtung Kollektor, Sieb filtert hereinfließendes Medium)
 - Montage möglichst waagrecht (größere Genauigkeit)

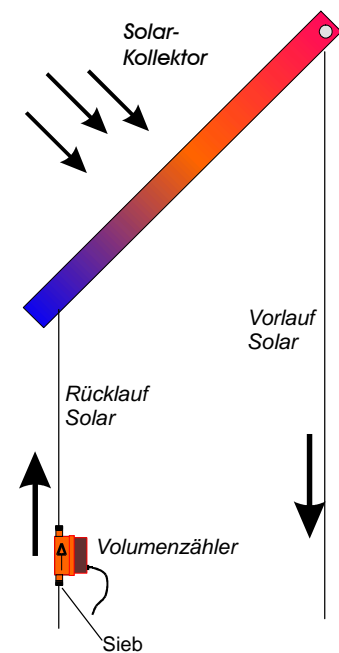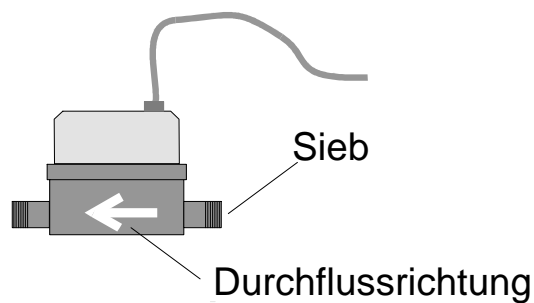


3.9 Funkuhr

- Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt min. 0,25 mm²
- Kontroll-LED muss für korrekten Funkempfang regelmäßig im Sekundentakt blinken (gilt nicht für Aussenfunkuhr)

3.10 pBus-System / PC-Anschluss (optional)

- elektrischer Anschluss nach Klemmenplan
- Empfohlener Adernquerschnitt: min 0,25mm²
- Versorgung der Bus-Geräte (Raumthermostat, Raumsteller, etc.) mit externem Netzteil auf Busklemmen VCC und . Das externe Netzteil ist nur bei pBus-Geräten notwendig, jedoch nicht für die alleinige Verbindung über den pBus-Converter zum PC.
- **Für die Verbindung mit dem PC/Laptop ist ein pBus-Schnittstellenconverter zwingend erforderlich, da sonst die Schnittstelle am PC, sowie am Systemregler geschädigt werden kann.**

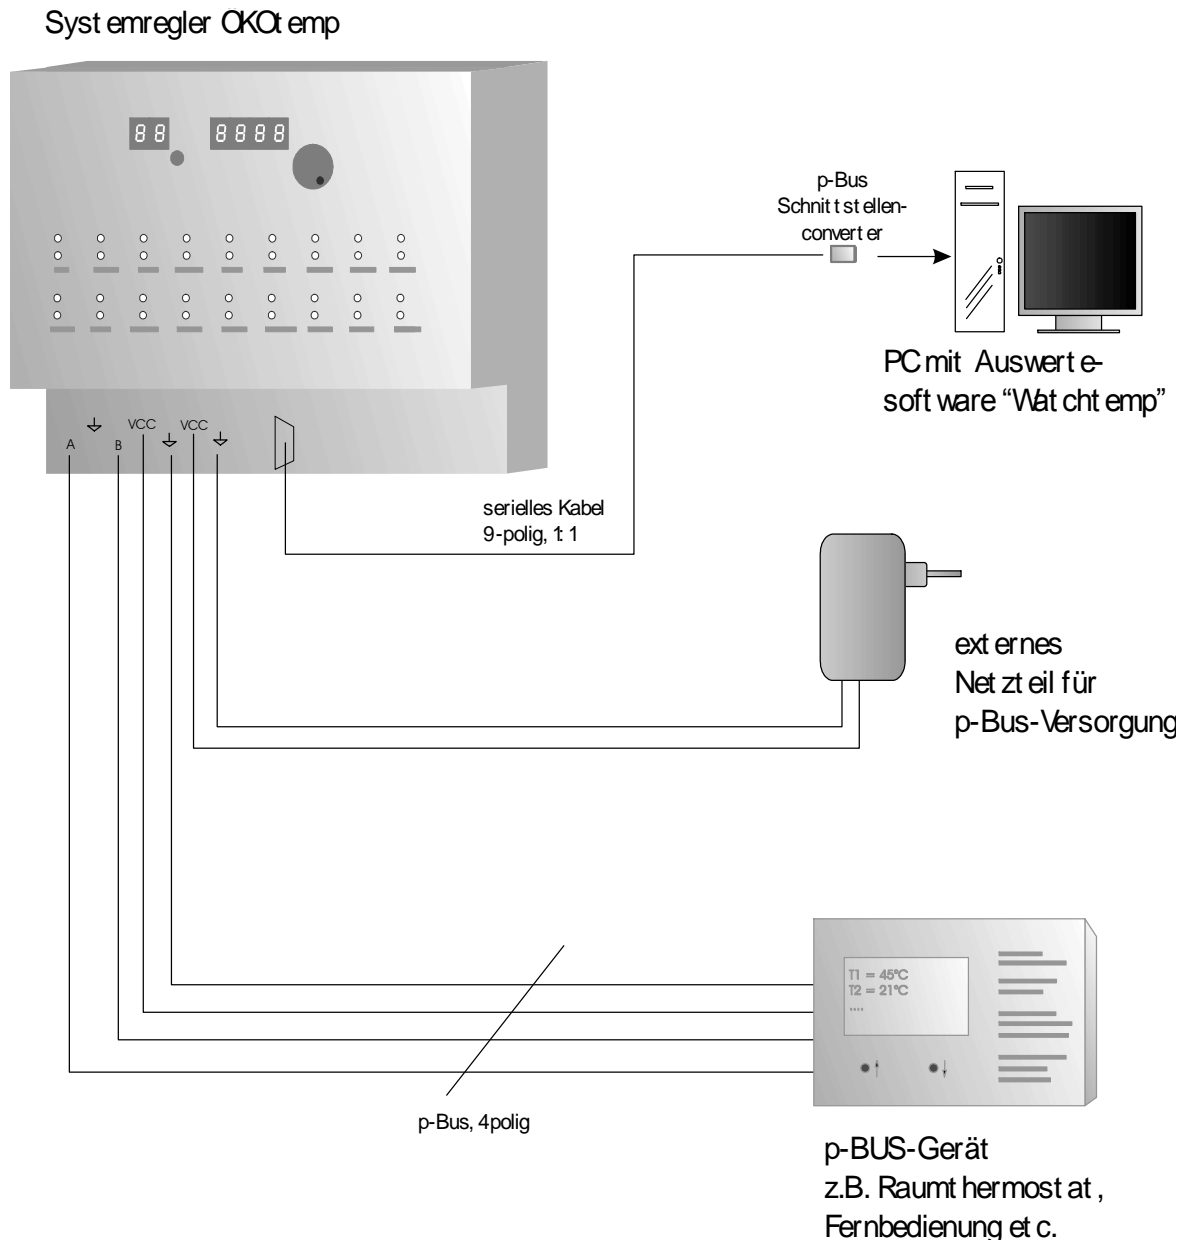

4. Technische Daten

4.1 Temperaturfühler/-eingänge

- Maximal 16 Standard-Temperatureingänge
- Meßbereiche:
Standard: 0 °C 160 °C

- Außenfühler: -30 °C +50 °C
- - Typ. Messgenauigkeit: ca. +/- 0,5 °C
 - Maximaler Meßfehler: ca. +/- 1,5 °C
 - Widerstandswerte:

| <i>Temperatur</i> | <i>Widerstandswert</i> |
|-------------------|------------------------|
| -10°C | 24 kOhm |
| 0°C | 15 kOhm |
| 25°C | 5,4 kOhm |
| 50°C | 2,2 kOhm |
| 75°C | 1,0 kOhm |
| 100°C | 0,5 kOhm |

4.2 Digital-Eingänge / Digital Input

- 3 Digitale Eingänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Eingangsspannung

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Eingangsspannung 0V: | Eingang aktiv, LED an |
| Eingangsspannung 5V: | Eingang inaktiv, LED aus |
- Anschluss von potentialfreien Schaltkontakten (z.B. Relais)

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Eingang + und DI(x) gebrückt: | Eingang aktiv, LED an |
| Eingang + und DI(x) offen: | Eingang inaktiv, LED aus |

4.3 Analog-Ausgänge / Analog-Out

- 2 Analoge Ausgänge für verschiedene Regelungsaufgaben
- Ausgangsspannungsbereich: 0..10V
- Max. Ausgangsstrom ca. 5mA pro Kanal

4.4 Schaltausgänge

- Max. 15 elektronische Schaltausgänge für 230V-Netzspannung
z.T. drehzahl geregelt
einzeln über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
einfach austauschbar durch Steckmodule
zulässige Belastbarkeit:
 - Ausgänge für Mischer, Ventile, etc. : max. 0,5 A (ca. 100 W)
 - Ausgänge für Pumpen, etc. max. 1,4 A (ca. 300 W)

- 1 Relais-Schaltausgang, potentialfrei
z.B. für externe Anforderung eines Brenners, BHKW's, etc.
über Handbedienebene auf AUTO / AUS / EIN schaltbar
zulässige Belastbarkeit:
 - Relaiskontakt, potentialfrei: max. 3,0 A (ca. 650 W)

- Zulässige Gesamtleistung Systemregler: max. 1500VA, $\cos=0,7$

4.5 Energieertragsmessung

- Temperaturfühler:
Siehe auch Beschreibung zu Temperaturfühler

- Volumenmeßgerät:
frostschutzbeständig,
Temperaturbereich: kurzzeitig bis max. 120°C
Genauigkeitsklasse B (Saphirlager)
Nenndurchfluß $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$
Druckabfall (bei Q_n) ca. 0,2 bar
Einbaumaße: 1" Außengewinde, Länge: 130mm,

- Meßwerte:

Temperaturmessung (Vorlauf / Rücklauf):
 - Auflösung Anzeige: 0,1 °C
 - Genauigkeit: ca. 0,5 °C typ.
Durchflussmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,1 Liter/min
 - Genauigkeit: ca. 2 % typ.
Ertragsmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,01 kWh (Tageszähler)
0,01 MWh (Gesamtzähler)
 - Genauigkeit: ca. 3,5% typ.
Leistungsmessung:
 - Auflösung Anzeige: 0,09 kW
 - Genauigkeit: ca. 3,5% typ.

4.6 allgemeine Daten

- **Funkuhr:**
DC77F- Funkuhrmodul
Uhrzeit-Abfrage mehrmals pro Stunde
Synchronisation mit internen Quarzuhr
Bei korrektem Empfang und Synchronisation leuchtet im linken, 3stelligen Display rechts unten ein Signalpunkt auf.
Montage mit minimal 50cm Abstand zu Systemregler
Montage mit möglichst großem Abstand zu potentiellen Störquellen, wie el. Maschinen, Funkeinrichtungen, etc.

- **Seriellles pBus-System**
für Anschluss verschiedener Bus-Geräte wie Raumthermostat, Fernbedienung
max. Leitungslänge: ca. 500m, verdrehtes Adernpaar für pBUS-Signale „A“ und „B“ vorteilhaft
max. Anzahl der Bus-Geräte: 10
Spannungsversorgung des p-BUS-Systems durch externes Netzgerät, interne Verbindung über Klemmenblock in der Regelung ÖKOtemp
PC-Anschluss am pBus **nur** über Schnittstellen-Converter und 9poliges, seriellles 1:1 Kabel

- **Elektrischer Anschluss nach Klemmenplan**
Empfohlene Adernquerschnitte

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fühlerkabel: | min. 0,25mm ² |
| Ausgänge für Pumpen und Ventile: | min. 0,75 mm ² |
| Netzanschluß: | min. 1,50 mm ² |

- **Betriebsspannung:** 85 – 240 VAC 47 - 63 Hz

- **Absicherung:**

Hauptsicherung: 4A, mittelträge,
Sicherung rechts, hinter Netzklemme (PE / N / L1 / TE)

Sicherung potentialfreier Kontakt: 4A, mittelträge
Sicherung links neben Klemmenblock Leistungsausgänge

Sicherung Elektronik: 2A, träge
Auf Leistungsplatine neben AC/DC-Converter

- **Leistungsaufnahme Elektronik:** ca. 5VA

- **Gehäuseabmessungen:** ca. 310 x 290 x 140 mm

- **Schutzart:** IP 54, bei geschlossenen Deckeln
und fachgemäßer Installation

- **Bedienkonzept / Programmierung:**
 - Eine Bedienebene für Anzeige und Programmierung
 - Individuelles Regelungsprogramm, je nach Regler-Typ
 - Einfacher Austausch des Regelungsprogrammes durch Stecksockel für EPROM
 - Voreingestellte Grundwerte für schnelle Inbetriebnahme
 - Programmierung der Benutzer-Werte über Parameternummer
 - Handschalter für alle Ausgänge (Ein / Aus / Auto)
 - Optische Zustands-Anzeige für alle Ausgänge